



ЗАТО город Заозерск

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА
(актуализируемая редакция)

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Заказчик:

Первый заместитель Главы администрации - ,
начальник Управления экономического развития,
жилищно-коммунального хозяйства
и муниципального имущества
Администрации ЗАТО город Заозерск

В.М. Урошлев

подпись

Разработчик:

Генеральный директор
ООО «ЯНЭНЕРГО»

А.Ю. Никифоров

подпись

Оглавление

Введение.....	2
Обосновывающие материалы	3
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	3
Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения".	44
Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа».....	48
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».....	58
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа».....	60
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	63
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».....	65
Глава 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	74
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	76
Глава 10 «Перспективные топливные балансы».....	77
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	83
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»	95
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа»	104
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	105
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций».....	105
Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».....	108
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	110
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения».....	110

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения ЗАТО город Заозерск Мурманской области на период до 2033 года (далее - Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Актуализация схемы теплоснабжения разработана на период до 2033 года.

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»

1.1.1 В зонах действия производственных котельных

На территории ЗАТО город Заозерск расположены три котельные: котельная инв. №10 военный городок №3 г. Заозерск, Котельная инв. № 3 военный городок № 7 г. Заозёрск и Котельная инв. № 53 военный городок № 1 г. Заозёрск. Теплоснабжение непосредственно ЗАТО город Заозерск осуществляется от котельной инв. №53. Эксплуатирующая организация Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-транспортное хозяйство» ЗАТО город Заозерск (далее МУП «ДТХ»). Потребителями тепловой энергии в городе являются жилые многоквартирные дома и общественная застройка. Малоэтажная жилая застройка на территории города отсутствует.

Система теплоснабжения в городе Заозерск закрытая, двухтрубная. Температурный график сетевой воды 95/70°C.

Зона теплоснабжения от котельной инв. №53 МУП «ДТХ» располагается на территории следующих улиц: ул. Мира, ул. Флотская, ул. Колышкина, ул. Лен. Комсомола, ул. Чумаченко, ул. Рябинына, пер. Школьный, ул. Строительная, пер. Молодежный, ул. Промышленная, пер. Гранитный.

Зона действия котельной инв. №53 МУП «ДТХ» представлена в Приложении 1.

1.1.2 В зонах действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальное теплоснабжения на территории ЗАТО город Заозерск отсутствует.

1.1.3 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

На территории ЗАТО город Заозерск производство и передачу тепловой энергии осуществляет МУП «ДТХ». Соответственно теплоснабжающей и теплосетевой организацией является МУП «ДТХ».

Зона деятельности МУП «ДТХ» представлена в Приложении 1.

1.1.4 Описание изменений, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ в функциональной структуре теплоснабжения произошло изменение эксплуатирующей организации.

Часть 2 «Источники тепловой энергии»

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Централизованное теплоснабжение ЗАТО город Заозерск осуществляется за счёт котельной инв. №53. На котельной установлено 5 водогрейных котлов высокого давления марки КВГМ-20-150 производства Дорогобужского котельного завода и 6 паровых котлов высокого давления марки ДКВР-10/13 производства Бийского котельного завода. Все котлы работают на жидком топливе. В качестве основного топлива используется флотский мазут Ф-5.

Сведения об основном оборудовании котельной инв.№53 приведены в таблицах.

Таблица 1 - Технические характеристики водогрейных котлов

№ п/п	Ед.изм.	1	2	3	4	5
Тип, марка котла		КВ-ГМ-20-150	КВ-ГМ-20-150	КВ-ГМ-20-150	КВ-ГМ-20-150	КВ-ГМ-20-150
Завод-изготовитель		Дорогобужский котельный завод				
Год изготовления		11.1993	11.1993	06.1981	03.1989	06.1990
Год ввода в эксплуатацию		04.12.1997	04.12.1997	14.11.1982	17.12.1990	14.12.1992
Год последнего ремонта		2011	2002	2006	2008	2004
Температура воды	°С	150	150	150	150	150
Давление воды	кгс/см ²	20	20	20	20	20
Площадь поверхности нагрева	м ²	665	665	665	665	665
Производительность	Гкал	20	20	20	20	20
Производительность	т/час	320	320	320	320	320

Таблица 2 - Технические характеристики паровых котлов

№ п/п	Ед.изм.	1	2	3	4	5	6
Тип, марка котла		ДКВР-10/13 №1	ДКВР-10/13 №2	ДКВР-10/13 №3	ДКВР-10/13 №4	ДКВР-10/13 №5	ДКВР-10/13 №6
Завод-изготовитель		Дорогобужский котельный завод					
Год изготовления		1982	1980	1977	1984	1999	1969
Год ввода в эксплуатацию		17.10.1985	23.09.1982	17.11.1979	08.12.1985	13.09.2001	02.11.1971

№ п/п	Ед.изм.	1	2	3	4	5	6
Год последнего ремонта		1988	1996	2011	1998	-	1996
Температура воды	°С	194	194	194	194	194	194
Давление воды	кгс/см ²	13	13	13	13	13	13
Площадь поверхности нагрева	м ²	252	252	252	252	252	252
Производительность	Гкал	7	7	7	7	7	7
Производительность	т/час	10	10	10	10	10	10

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность котельной составляет 142 Гкал/ч, в том числе:

- 100 Гкал/час в горячей воде;
- 60 т/ч в паре.

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности составляют:

- 34 Гкал/ч в горячей воде;
- 20 т/ч в паре.

Располагаемая мощность котельной составляет 108 Гкал/ч.

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

На собственные нужды котельной инв. №53 города Заозерск расходуется 9,69% отпущенной тепловой энергии, на хозяйственные - 1,2%.

Тепловая мощность нетто котельной инв. №53 – 105,3 Гкал/ч.

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Указанные сведения представлены в таблицах 1-2.

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории ЗАТО город Заозерск, отсутствуют.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Котельная инв. № 53 работает по температурному графику 95/70°C. Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Осуществление количественного или качественно-количественного способа регулирования невозможно ввиду отсутствия частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных регуляторов на вводах потребителей.

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной тепловой мощности – это отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Анализ загрузки котельной проводился исходя из установленной мощности котлов.

Количество часов использования УТМ котельной инв. № 53 – 233 ч/год.

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборный учет отпускаемой тепловой энергии на котельной не ведется. Количество тепла, отпущенного в тепловые сети, определяется расчетным путем.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов и аварий на основном оборудовании котельной не происходило. Проводились только плановые и текущие ремонты.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации основного оборудования или участков тепловых сетей отсутствуют.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии не зафиксировано.

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты»

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

На территории города Заозерск находится единственный источник централизованного теплоснабжения - котельная инв.№53. Все тепловые сети на территории города находятся в собственности филиала МУП «ДТХ» ЗАТО г. Заозерск. Система теплоснабжения в городе Заозерск - закрытая, двухтрубная. Тепловая энергия от котельной поступает по температурному графику 95/70°C.

Всего на территории города проложено 9960,7 м. тепловых сетей. Максимальный внутренний диаметр трубопроводов составляет 515 мм.

Процентное соотношение тепловых сетей в зависимости от диаметра представлено на рисунке 1.

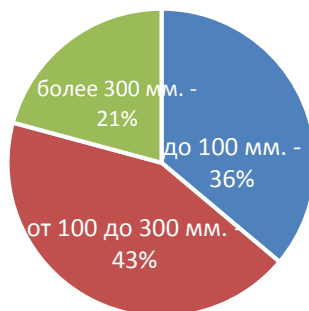


Рисунок 1 - Распределение тепловых сетей по внутреннему диаметру

Подробные сведения по тепловым сетям представлены в Приложении 2.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Представлены в приложении 3.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Тепловые сети в городе Заозерск были проложены в 1964 году.

Применяются как подземная, так и надземная прокладка трубопроводов.

Компенсация температурных деформаций трубопроводов осуществляется за счет использования участков самокомпенсации (углов поворота трассы) и П-образных компенсаторов.

Изоляция тепловых сетей выполнена из пенополиуретана и минераловатных матов. Толщина изоляции составляет 8-10 мм.

Для дренажа трубопроводов тепловых сетей в низших точках установлены штуцера с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства), а в высших — штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники).

В таблице представлены основные параметры и характеристики тепловых сетей.

Таблица 3 - Основные параметры и характеристики тепловых сетей

№ п/п	Наименование котельной	Тепловая нагрузка (без учета потерь в сетях), Гкал/ч	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на источнике (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч	Протяженность тепловых сетей отопления, км	Средний диаметр трубопроводов отопления, мм	Материальная характеристика тепловой сети, м·м	Удельная материальная характеристика, м·м/Гкал/ч
1	Котельная инв. №53 (ЗАТО город Заозерск)	22,285	2,44	24,727	13,178	212	2793,7	113,0

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети ($\text{м}^2/\text{Гкал/ч}$), равная:

$$m=M/Q, \text{ где}$$

Q - присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч;

M – материальная характеристика сети.

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне $100 \text{ м}^2/\text{Гкал/час}$. Зона предельной эффективности ограничена $200 \text{ м}^2/\text{Гкал/ч}$. Значение приведенной материальной характеристики, превышающей $200 \text{ м}^2/\text{Гкал/ч}$ свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до $300 \text{ м}^2/\text{Гкал/ч}$.

Из таблицы 3 видно, что удельная материальная характеристика сети котельной не превышает $200 \text{ м}^2/\text{Гкал/ч}$ (предельной эффективности), соответственно зона теплоснабжения является эффективной в части организации централизованного теплоснабжения.

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

Запорная арматура на тепловых сетях установлена в тепловых камерах и павильонах. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения

и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

На тепловых сетях города Заозерск установлено 44 единицы запорной арматуры Ду 150-500 мм. Из них 30 чугунных и 14 стальных с ручным приводом.

Сведения о количестве, типе и месте расположения установленной запорной арматуры приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Перечень запорной арматуры

Номер камеры	Задвижки				
	условный диаметр (мм)	Количество (шт.)			
		чугунных	Стальных		
	с ручным приводом		с электроприводом	с гидроприводом	
ТК – 1-8	500	-	6	-	-
ТК – 2/1	300	2	-	-	-
от точки А до ТК-2/6	250	-	-	-	-
от ТК-2/6 до ТК-2/7	150	2	-	-	-
от ТК-3 до ТК-3/1	250	2	-	-	-
от ТК-3/1 до инв.№54	200	2	-	-	-
ТК-4	400	-	2	-	-
ТК-5	300	2	-	-	-
ТК-6	250	2	-	-	-
от ТК-6/3 до инв.№47	150	2	-	-	-
от точки Б до ТК-7/1	300	-	2	-	-
от точки В до ТК-8/1	200	-	2	-	-
ТК-9	250	-	2	-	-
от ТК-1 до точки А	300	8	-	-	-
от точки А до инв.№343	200	2	-	-	-
от ТК-2 до инв.№203	150	6	-	-	-

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных

прямыми, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приемка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. Качественное регулирование обеспечивает стабильный расход теплоносителя и, соответственно, гидравлический режим системы теплоснабжения на протяжении всего отопительного периода, что является основным его достоинством.

Расчетный график работы тепловых сетей - 95/70°C.

Выбор температурного графика отпуска тепловой энергии от источников обусловлен требованиями Приложения Б СНиП 41-01-2003 (максимальная температура во внутренних системах отопления жилых и общественных зданий не должна превышать 95°C).

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска.

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Расчет гидравлических режимов тепловых сетей города Заозерск выполнен в ГИС Zulu и представлен в электронной модели, а также в Приложении 4.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

В период 2017 года зафиксировано 9 отказов тепловых сетей по следующим адресам:

- ул.Колышкина 14 до дороги
- ул.Колышкина 12-ул.Флотская 11
- ул.Колышкина 6-10
- ул.Лен.Комсомола 30-32
- ул.Строительная 3

- ул.Рябинина 15(17)- госпиталь
- ул.Лен.Ком 5-ул.Лен.Ком 7
- ул.Флотская 1
- ул.Рябинина 23

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Общая протяженность сетей, замененных в период аварийно-восстановительных ремонтов (2017 г.) составила 0,59 км. Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, составило 609 час.

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей представлена в таблице.

Таблица 5 - Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

Место расположения отказы (аварии, инцидента)	Среднее время, затраченное на восстановление, час.	Протяженность тепловых сетей, замененных в ремонтный период, км
ул.Кольшикина 14 до дороги	268,06	0,03
ул.Кольшикина 12-ул.Флотская 11	259,07	0,052
ул.Кольшикина 6-10	495,63	0,07
ул.Лен.Комсомола 30-32	788,5	0,06
ул.Строительная 3	235,97	0,024
ул.Рябинина 15(17)- госпиталь	2619,8	0,27
ул.Лен.Ком 5-ул.Лен.Ком 7	258,07	0,044
ул.Флотская 1	66,23	0,002
ул.Рябинина 23	493,2	0,038

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и

методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;
- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;
- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;
- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;
- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться отдельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплоснабжения, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплоснабжения.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплоснабжения.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплоснабжения с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя представлен в Приложении 7.

Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго №325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Оценка тепловых потерь за последние 3 года приведена в таблице 6 на основании сведений предоставленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Таблица 6 - Оценка тепловых потерь за последние 3 года

Наименование котельной	Потери тепловой энергии в тепловых сетях	
	Гкал/год	%
Котельная инв. №53 (ЗАТО город Заозерск)	4 405	15%

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Теплоснабжение всех потребителей в городе Заозерск осуществляется по закрытой схеме, по температурному графику 95/70°C.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В городе Заозерск из 74 жилых домов приборами учета тепловой энергии оборудовано 74 дома (82 узла). На данный момент все узлы учета выведены из эксплуатации по разным причинам (вышел срок поверки, неисправности и т.д.);

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Диспетчерские теплосетевой организации оборудованы телефонной связью, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей города и обслуживающего персонала.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории города Заозерск отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допусти-

мого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при нагреве.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Сведения о бесхозных тепловых сетях на территории города Заозерск отсутствуют.

1.2.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них не зафиксировано.

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»

На территории города Заозерск действует единственный источник тепловой энергии - котельная инв. № 53. Зона действия котельной представлена в Приложении 1.

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Наименование	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Потребление тепловой энергии за год, тыс. Гкал
ЗАТО город Заозерск	22,286	81,747
- отопление	21,016	71,831
- вентиляция	0,000	0,000
- горячее водоснабжение	1,269	9,917

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Наименование	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
Котельная инв. №53 (ЗАТО город Заозерск)	22,286
- отопление	21,016
- вентиляция	0,000
- горячее водоснабжение	1,269

Перечень тепловых нагрузок потребителей, подключенных к котельной приведен в Приложении 5.

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников в городе Заозерск не зафиксировано.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Объем потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлен в таблице 9.

Таблица 9 - Объем потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

Наименование	Потребление тепловой энергии за год, тыс. Гкал	Потребление тепловой энергии за отопительный период, тыс. Гкал
ЗАТО город Заозерск	81747	1 401

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение утверждены Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области N 105 от 1 июля 2016 года и представлены в таблице 10.

Таблица 10 - Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения

Этаж-ность много-квартирного (жилого) дома	Материал стен	Норматив	Норматив потребления с учетом повышающего коэффициента			
			С 01.05.2015 по 30.09.2015, повышающий коэффициент - 1,1	С 01.10.2015 по 31.12.2015, повышающий коэффициент - 1,2	С 01.01.2016 по 31.12.2016, повышающий коэффициент - 1,4	С 01.01.2017, повышающий коэффициент - 1,5
Множкквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно						
4 - 6	Камень, кирпич	0,02493	0,02742	0,02992	0,03490	0,03740
4 - 6	Панель, блок	0,02410	0,02651	0,02892	0,03374	0,03615
7 и более	Камень, кирпич	0,02425	0,02668	0,02910	0,03395	0,03638
7 и более	Панель, блок	0,02493	0,02742	0,02992	0,03490	0,03740

1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Представлено в Приложении 5.

1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки превышают расчетные (фактические). Рекомендуется откорректировать договорные тепловые нагрузки в соответствии с требованиями Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, утвержденные Приказом от 28.12.2009 года N 610.

1.5.8 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ зафиксировано изменение тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии. В ранее разработанной Схеме теплоснабжения /14/ суммарная тепловая нагрузка потребителей составляла 24,8 Гкал/ч, по состоянию на 01.01.2018 суммарная тепловая нагрузка составила – 22,3 Гкал/ч. Общее снижение нагрузки – 2,5 Гкал/ч.

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Таблица 11 - Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

Наименование котельной	Тепловая мощность котельной, Гкал/ч			Тепловая нагрузка (без учета потерь в сетях), Гкал/час	Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/час	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	Резерв (+)/ дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч
	установленная	располагаемая	нетто				
Котельная инв. №53 (ЗАТО город Заозерск)	142,000	108,000	105,295	22,285	24,727	2,442	80,57

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

В таблице 12 представлены сведения о резерве/дефиците тепловой мощности на источниках теплоснабжения.

Таблица 12 - Резервы и дефициты тепловой мощности нетто

Наименование котельной	Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч	Резерв (+)/ дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч
Котельная инв. №53 (ЗАТО город Заозерск)	105,295	80,57

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- определение диаметров трубопроводов;
- определение падения давления-напора;
- определение действующих напоров в различных точках сети;
- определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и предполагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

- Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.
- Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.
- Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).
- Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).
- Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.
- Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.
- В летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс Zulu Thermo 8.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения.

Пакет Zulu Thermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в Zulu Thermo 8.0.

По результатам гидравлического расчета построены пьезометрические графики, представленные в Приложении 6.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Зоны действия с дефицитом тепловой мощности не выявлены.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ зафиксировано изменение в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения. В ранее разработанной Схеме теплоснабжения /14/ резерв тепловой

мощности составлял 76,01 Гкал/ч, по состоянию на 01.01.2018 резерв тепловой мощности составил – 80,57 Гкал/ч. Изменения обусловлены сокращением расчетных тепловых потерь в сетях.

Часть 7 «Балансы теплоносителя»

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

В таблице представлены данные о системах водоподготовительных установок (далее ВПУ) и балансе подпитки тепловых сетей.

Таблица 13 - Данные о системах ВПУ и балансы подпитки тепловых сетей

Наименование котельной	Объем подпитки тепловых сетей, м ³ /ч	
	нормативный	аварийный
Котельная инв. №53 (ЗАТО город Заозерск)	14,2	113,2

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии со СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 на 1 МВт - при открытой системе и 30 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

Структура балансов производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлена в таблице 13.

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ изменений в балансах водоподготовительных установок не зафиксировано.

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного топлива на котельной инв. №53 используется мазут флотский Ф-5.

Таблица 14 - Данные по виду и расходу топлива

Наименование котельной	Основное топливо	Годовой расход условного топлива, т у.т.	Годовой расход натурального топлива (мазут, тонн.)	Удельный расход топлива
				условного кг.у.т./Гкал
Котельная инв. №53 (ЗАТО город Заозерск)	мазут	6 996	16 432	211,10

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное и аварийное топливо не предусмотрено.

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

В качестве основного топлива на котельной инв. №53 используется мазут флотский Ф-5.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива отсутствуют.

1.8.5 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ зафиксировано изменение в топливных балансах источников тепловой энергии. В ранее разработанной Схеме теплоснабжения /14/ годовой расход условного топлива составлял 22 367 т.у.т., по состоянию на 01.01.2018 составил – 6960 т.у.т.

Часть 9 «Надежность теплоснабжения»

Под надежностью теплоснабжения понимается возможность системы теплоснабжения бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества при полном соблюдении условий безопасности для людей и окружающей среды.

Надёжность работы тепловых сетей обеспечивается двумя путями: первый - повышением качества элементов системы и второй - резервированием элементов.

Вместе с тем, обеспечение надежности теплоснабжения требует существенных затрат. Так, резервирование тепловых сетей увеличивает их стоимость на 35 - 50 %, а обеспечение 100 % отпуска теплоты от источников при выходе из строя наиболее крупного агрегата требует увеличения инвестиций на 25 - 30 %.

Поэтому, учитывая аккумулирующую способность зданий и инерционность процессов в системах теплоснабжения в соответствии с действующими нормами (СНиП 41-052-2003 «Тепловые сети»), допускается снижение отпуска теплоты в аварийных ситуациях до 85 % от расчетной тепловой нагрузки потребителей. При этом продолжительность и глубина снижения отпуска теплоты нормируются.

В тепловых сетях без резервирования отключение любого элемента линейной части сети при его отказе приводит к полному отключению потребителей, расположенных за отказавшим (по ходу теплоносителя) элементом, и к снижению температуры воздуха внутри помещений. Увеличение надежности теплоснабжения в таких тепловых сетях достигается повышением качества элементов и уменьшением времени восстановления отказавших элементов (как правило, теплопроводов).

Основными факторами, определяющими величину времени восстановления теплопроводов, являются: диаметр трубопровода, тип прокладки, характер повреждения, наличие, состав и оснащённость специальной аварийно-восстановительной службы.

Продолжительность пониженного уровня теплоснабжения не должна превышать нормативного времени устранения аварии, что достигается соответствующим составом и технической оснащённостью аварийно-восстановительных служб, внедрением технологий ускоренных ремонтов, тренировками эксплуатационного персонала.

В качестве основных критериев надежности тепловых сетей и системы теплоснабжения приняты:

- вероятность безотказной работы [P];

- коэффициент готовности системы [Кг];
- живучесть системы [Ж].

Минимально допустимые показатели (критерии) вероятности безотказной работы:

- источника теплоты – $R_{ит}=0,97$;
- тепловых сетей – $R_{тс}=0,9$;
- потребителя теплоты – $R_{пт}=0,99$;
- системы в целом – $R_{сцт}=0,86$.

Допустимая продолжительность перерыва отопления, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, составляет: не более 16 часов одновременно при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от нормативной до 12 °С; не более 8 часов при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от 12 °С до 10 °С; не более 4 часов при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от 10° С до 8 °С.

Принимая во внимание снижение температуры воздуха в жилых помещениях при полном отключении подачи тепла и расчетной температуре наружного воздуха

(-26С) для зданий с коэффициентом аккумуляции 40 ч, в соответствии с методической документацией МДС-41-6.2000, температура в помещении снизится с +18°С до +8 °С за 7,5 ч.

Для тупиковых нерезервированных сетей можно воспользоваться вероятностным показателем, который отражает совпадение двух событий: отказ элемента сети и попадание этого отказа в период стояния низких температур наружного воздуха. Вероятность отказа в подаче теплоты в этом случае определяется:

$$P = e^{-\sum \lambda \times \text{потк}},$$

где $\sum \lambda$ - сумма параметров потока отказов всех элементов рассчитываемого тупикового ответвления к потребителю;

потк - длительность стояния температур наружного воздуха ниже расчетной.

Способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения определяют по трем критериям: вероятность безотказной работы, коэффициент готовности и живучесть системы.

Вероятность безотказной работы системы

Вероятность безотказной работы системы – это способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже установленного нормативами.

Вероятность безотказной работы (P) определяется по формуле:

$$P=e-w,$$

где w – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, определяется по формуле:

$$w=a \times m \times K_c \times d0.208, \text{ 1/год*км,}$$

где a – эмпирический коэффициент, при уровне безотказности $a=0,00003$;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается равным 0,5 – при расчете показателя безотказности и 1,0 – при расчете показателя готовности;

K_c – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети.

Коэффициент готовности системы

Коэффициент готовности системы – это вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру.

Коэффициент готовности системы теплоснабжения определяется по формуле:

$$K_r=(8760-z1-z2-z3-z4)/8760,$$

где $z1$ – число часов ожидания неготовности системы централизованного теплоснабжения в период стояния расчетных температур наружного воздуха в данной местности;

$z2$ – число часов ожидания неготовности источника тепловой энергии;

$$z2= z_{об}+ z_{впу}+ z_{тсв}+ z_{пар}+ z_{топ}+ z_{хво}+ z_{эл},$$

где $z_{об}$ – число часов ожидания неготовности основного оборудования;

$z_{впу}$ – число часов ожидания неготовности водоподготовительной установки;

$z_{тсв}$ – число часов ожидания неготовности тракта трубопроводов сетевой воды;

$z_{пар}$ – число часов ожидания неготовности тракта паропроводов;

$z_{топ}$ – число часов ожидания неготовности топливообеспечения;

$z_{хво}$ – число часов ожидания неготовности водоподготовительной установки и группы подпитки;

zэл – число часов ожидания неготовности электроснабжения;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей;

z4 – число часов ожидания неготовности абонента.

Живучесть системы

Живучесть системы – это способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Перечень мер по обеспечению живучести всех элементов систем теплоснабжения включает:

организацию локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях;

прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно–восстановительных работ;

проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

Расчеты критериев надежности представлены в таблице.

Таблица 15 - Результаты расчетов показателей надежности работы тепловых сетей

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/ч	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Относительное кол. отключ. нагрузки	Вероятность отказа
ТК 3/4	ТК 4/4	175	0,259	0,0000057	1992	14,182969	0,070507	0,0000253	0,0000044	0,0729526	0,0000615
ТК 4/4	ул. Мира, 21	7,3	0,1	0,0000057	1992	6,702601	0,149196	0,0000253	0,0000002	0	0,0000012
ТК 4/4	ТК 5/4	100	0,259	0,0000057	1992	14,182969	0,070507	0,0000253	0,0000025	0,0616642	0,0000351
т.В	Разв.(ул. Флотская, 18)	8,2	0,207	0,0000057	1998	11,950832	0,083676	0,0000146	0,0000001	0,0404165	0,0000014
Разв.(ул. Флотская, 18)	ул. Флотская, 18	15	0,1	0,0000057	1998	6,699974	0,149254	0,0000146	0,0000002	0	0,0000014
Разв.(ул. Флотская, 18)	Разв.1 (ул. Флотская, 10)	100	0,207	0,0000057	1986	11,950832	0,083676	0,0000635	0,0000063	0,0332449	0,0000742
Разв.1 (ул. Флотская, 10)	ул. Флотская, 10	1	0,1	0,0000057	1986	6,704751	0,149148	0,0000635	0,0000001	0	0,0000004
Разв.1 (ул. Флотская, 10)	Разв.2 (ул. Флотская, 10)	12	0,207	0,0000057	1986	11,950832	0,083676	0,0000635	0,0000008	0,0257761	0,0000089
Разв.2 (ул. Флотская, 10)	ул. Флотская, 16	32	0,082	0,0000057	1986	5,884889	0,169927	0,0000635	0,0000002	0	0,0000117
Разв.2 (ул. Флотская, 10)	Разв.(ул. Флотская, 14)	58	0,1	0,0000057	1986	6,674724	0,149819	0,0000635	0,0000037	0	0,0000024
Разв.(ул. Флотская, 14)	ул. Флотская, 14	1	0,1	0,0000057	1986	6,674724	0,149819	0,0000635	0,0000001	0	0,0000004
Разв.(ул. Флотская, 14)	ул. Флотская, 12	30	0,1	0,0000057	1987	6,674724	0,149819	0,0000529	0,0000016	0	0,0000104
т.В	ТК 2/4	125	0,408	0,0000057	1992	22,119122	0,04521	0,0000253	0,0000032	0,0815616	0,0000685
ТК 2/4	МСЧ №3+Торг.быт.ком-плекс	13,3	0,1	0,0000057		6,700554	0,149241	0,0000226	0,0000003	0	0,0000002
ТК 2/4	ТК 3/4	520	0,408	0,0000057	1992	22,119122	0,04521	0,0000253	0,0000132	0,0729526	0,0002848
ТК 5/4	Разв.(ул. Мира, 19)	20	0,05	0,0000057	1992	4,539992	0,220265	0,0000253	0,0000005	0	0,0000022
Разв.(ул. Мира, 19)	ул. Мира, 19	3	0,05	0,0000057		4,539992	0,220265	0,0000226	0,0000001	0	0,0000003

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Средняя интенсивность от-казов, 1/(км*ч)	Пе-риод экс-плу-атации, лет	Время восстанов-ления, ч	Интен-сивность восста-новления, 1/ч	Интенсив-ность от-казов, 1/(км*ч)	Поток от-казов, 1/ч	Относи-тельное кол. от-ключ. нагрузки	Вероят-ность от-каза
Мира, 19)											
Разв.(ул. Мира, 19)	ремонт	115	0,05	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 5/4	Разв.(ул. Мира, 17)	30	0,259	0,0000057		14,182969	0,070507	0,0000226	0,0000007	0,047421	0,0000094
Разв.(ул. Мира, 17)	ул. Мира, 17	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Мира, 17)	Разв.(ул. Мира, 15)	80	0,259	0,0000057		14,182969	0,070507	0,0000226	0,0000018	0,0383923	0,000025
Разв.(ул. Мира, 15)	ул. Мира, 15	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Мира, 15)	Разв.(ул. Мира, 13)	180	0,259	0,0000057	1992	14,182969	0,070507	0,0000253	0,0000046	0,0293942	0,0000632
Разв.(ул. Флотская, 9)	ул. Флотская, 9	1	0,1	0,0000057		6,669947	0,149926	0,0000226	0	0	0,0000001
ТК 5/2	ул. Колышкина, 15	12	0,1	0,0000057	1981	6,700997	0,149232	0,0001975	0,0000024	0	0,0000155
ТК 5/2	ТК 6/2	77	0,259	0,0000057	1981	14,719311	0,067938	0,0001975	0,0000152	0,0299203	0,000219
ТК 6/2	ул. Колышкина, 14	18	0,1	0,0000057	1981	6,69895	0,149277	0,0001975	0,0000036	0	0,0000233
ЗУ. ТК 6/2(2/6)	ТК 7/2	190	0,15	0,0000057	1982	9,000948	0,111099	0,0001525	0,000029	0,0175715	0,0002552
ТК 7/2	МОУ СОШ №288	50	0,1	0,0000057	2008	6,682231	0,149651	0,0000114	0,0000006	0	0,0000037
ТК 7/2	ТК 8/2	17	0,1	0,0000057	1982	6,682231	0,149651	0,0001525	0,0000026	0	0,0000169
ТК 8/2	МОУ Межшкольный учеб.комбинат	27,7	0,05	0,0000057	1982	4,529031	0,220798	0,0001525	0,0000042	0	0,0000187
Разв.(ул. Колышкина, 12)	ул. Колышкина, 12	1	0,1	0,0000057		6,677795	0,14975	0,0000226	0	0	0,0000001
Разв.(ул. Колышкина, 12)	ул. Флотская, 11	79	0,1	0,0000057	1975	6,677795	0,14975	0,0013885	0,0001097	0	0,0007166
ТК 8/2	МОУ ДОД Центр доп.обр.детей	70	0,05	0,0000057		4,529031	0,220798	0,0000226	0,0000016	0	0,000007
ТК 6/2	ЗУ. ТК 6/2(2/6)	0,5	0,15	0,0000057	1982	9,000669	0,111103	0,0001525	0,0000001	0,0175715	0,0000007
Котельная инв. № 53	ТК 2	40	0,515	0,0000057	1984	27,822806	0,035942	0,0000955	0,0000038	0,999017	0,000104
ТК 2	ТК 2/1	26	0,515	0,0000057	1984	27,822806	0,035942	0,0000955	0,0000025	0,999017	0,0000676
ТК 1/2	Разв.1 (ул. Колышкина, 3)	70	0,15	0,0000057	1982	9,063923	0,110327	0,0001525	0,0000107	0,0373175	0,0000947
ЗУ. ТК 2/1	ТК 1/2	124	0,309	0,0000057	1984	17,08775	0,058521	0,0000955	0,0000118	0,1236445	0,000198
Разв.1 (ул. Колышкина, 3)	ул. Колышкина, 5	65	0,1	0,0000057	1983	6,682913	0,149635	0,0001198	0,0000078	0	0,0000509
Разв.1 (ул. Колышкина, 3)	Разв.2 (ул. Колышкина, 3)	7	0,15	0,0000057		9,063923	0,110327	0,0000226	0,0000002	0,0248264	0,0000014
Разв.2 (ул. Колышкина, 3)	ул. Колышкина, 3	10	0,1	0,0000057		6,687349	0,149536	0,0000226	0,0000002	0	0,0000015
Разв.2 (ул. Колышкина, 3)	ул. Колышкина, 1	42	0,1	0,0000057	1983	6,687349	0,149536	0,0001198	0,000005	0	0,0000329
ТК 1/2	ТК 2/2	146	0,309	0,0000057	1984	17,08775	0,058521	0,0000955	0,0000139	0,086327	0,0002331
ТК 2/2	ул. Колышкина, 7	17	0,1	0,0000057	1985	6,699291	0,14927	0,0000773	0,0000013	0	0,0000086
ТК 2/2	ТК 3/2	55,8	0,309	0,0000057	1984	17,08775	0,058521	0,0000955	0,0000053	0,0764996	0,0000891
ТК 3/2	ул. Колышкина, 9	13	0,1	0,0000057	1985	6,700656	0,149239	0,0000773	0,000001	0	0,0000066
ТК 3/2	ТК 4/2	84,5	0,309	0,0000057	1984	17,08775	0,058521	0,0000955	0,0000081	0,0648042	0,0001349
ТК 4/2	ул. Колышкина, 11	20	0,1	0,0000057	1978	6,693115	0,149407	0,0004777	0,0000096	0	0,0000626
ТК 4/2	ул. Колышкина, 13	15,1	0,1	0,0000057	1985	6,693115	0,149407	0,0000773	0,0000012	0	0,0000076
ТК 2/1	ТК 3/1	31,6	0,515	0,0000057	1984	27,822806	0,035942	0,0000955	0,000003	0,8753726	0,0000822
ТК 1/3	ЗУ. ТК 1/3	0,5	0,207	0,0000057	1974	11,906193	0,08399	0,0020751	0,000001	0,0702729	0,0000121
ТК 1/3	МОУ ДОД ДМШ №1	14	0,082	0,0000057	1974	5,889717	0,169787	0,0020751	0,0000291	0	0,0001674
ЗУ. ТК 1/3	Разв.(ул. Колышкина, 6)	75	0,207	0,0000057	1974	11,987989	0,083417	0,0020751	0,0001556	0,0702729	0,0018252
Разв.(ул. Колышкина, 6)	ул. Колышкина, 8	105	0,1	0,0000057	1974	6,668923	0,149949	0,0020751	0,0002179	0	0,0014215
Разв.(ул. Колышкина, 6)	ул. Колышкина, 6	1	0,1	0,0000057		6,668923	0,149949	0,0000226	0	0	0,0000001
Разв.(ул. Колышкина, 6)	Разв.1 (ул. Колышкина, 10)	68	0,15	0,0000057	1974	8,986458	0,111279	0,0020751	0,0001411	0,0509518	0,0012405
Разв.1 (ул. Колышкина, 10)	Разв.2 (ул. Колышкина, 10)	70	0,15	0,0000057	1974	8,986458	0,111279	0,0020751	0,0001453	0,0412309	0,001277

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Средняя интенсивность от-казов, 1/(км*ч)	Пе-риод экс-плу-атации, лет	Время восстанов-ления, ч	Интен-сивность восста-новления, 1/ч	Интенсив-ность от-казов, 1/(км*ч)	Поток от-казов, 1/ч	Относи-тельное кол. от-ключ. нагрузки	Вероят-ность от-каза
Разв.2 (ул. Колышкина, 10)	Разв.(ул. Колышкина, 12)	78	0,15	0,0000057	1974	8,986458	0,111279	0,0020751	0,0001619	0,0205019	0,0014229
ТК 4/2	ЗУ. ТК 5/2(2/5)	63	0,309	0,0000057	1984	17,08775	0,058521	0,0000955	0,000006	0,0423157	0,0001006
ЗУ. ТК 5/2(2/5)	ТК 5/2	75	0,259	0,0000057	1984	14,719311	0,067938	0,0000955	0,0000072	0,0423157	0,0001032
ТК 2/1	ЗУ. ТК 2/1	0,01	0,309	0,0000057		17,087736	0,058522	0,0000226	0	0,1236445	0
Разв.(ул. Лен. Комсомола, 26)	ул. Лен. Комсомола, 26	5	0,1	0,0000057		6,669947	0,149926	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Лен. Комсомола, 26)	ТК 5/7	65	0,1	0,0000057	1984	6,669947	0,149926	0,0000955	0,0000062	0	0,0000405
ТК 5/7	ул. Лен. Комсомола, 30	15	0,1	0,0000057	1984	6,669947	0,149926	0,0000955	0,0000014	0	0,0000093
ТК 5/7	ул. Лен. Комсомола, 32	18	0,1	0,0000057	1984	6,669947	0,149926	0,0000955	0,0000017	0	0,0000112
Разв.(ул. Чумаченко, 9)	законсервирован	5	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
Разв.(ул. Чумаченко, 9)	законсервирован	100	0,1	0,0000057	1989	0	0	0	0	0	0
Разв.(ул. Чумаченко, 9)	ул. Чумаченко, 15	18,5	0,069	0,0000057	1984	5,324988	0,187794	0,0000955	0,0000018	0	0,0000092
ТК 1/8	ул. Лен. Комсомола, 7	25	0,082	0,0000057	1978	5,886767	0,169873	0,0004777	0,0000119	0	0,0000688
ЗУ. ТК 9/1	ТК 2/9	151	0,259	0,0000057	1985	14,711761	0,067973	0,0000773	0,0000117	0,1104355	0,0001681
ТК 5/5	ул. Рябинина, 13	19	0,1	0,0000057		6,698609	0,149285	0,0000226	0,0000004	0	0,0000028
ТК 5/5	ТК 6/5	82	0,259	0,0000057		14,258358	0,070134	0,0000226	0,0000019	0,0362093	0,0000258
ТК 6/5	ул. Рябинина, 15	18,2	0,1	0,0000057		6,698882	0,149279	0,0000226	0,0000004	0	0,0000027
ТК 6/5	ТК 7/5	70	0,259	0,0000057		14,258358	0,070134	0,0000226	0,0000016	0,0231714	0,000022
ТК 7/5	ул. Рябинина, 19	21,4	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 7/5	ТК 8/5	90	0,259	0,0000057		14,258358	0,070134	0,0000226	0,000002	0,0231714	0,0000283
ТК 8/5	Разв.(ул. Рябинина, 21)	20	0,15	0,0000057		9,072283	0,110226	0,0000226	0,0000005	0,0160143	0,000004
Разв.(ул. Рябинина, 21)	ИП Пух	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Рябинина, 21)	ТК 8/5/1	42	0,15	0,0000057		9,072283	0,110226	0,0000226	0,0000009	0,0154014	0,0000084
ТК 8/5/1	МУПДТХ+Библиотека	33	0,1	0,0000057		6,679501	0,149712	0,0000226	0,0000007	0	0,0000049
ТК 8/5/1	МОУ СОШ №289	42	0,1	0,0000057		6,679501	0,149712	0,0000226	0,0000009	0	0,0000062
ТК 8/5	ТК 9/5	35	0,259	0,0000057		14,258358	0,070134	0,0000226	0,0000008	0,0071571	0,000011
ТК 9/5	ОВО+МВД+УФМС	11,8	0,1	0,0000057		6,701066	0,14923	0,0000226	0,0000003	0	0,0000017
ТК 9/5	ТК 10/5	33	0,259	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 10/5	Военно-морской гос-питаль	33,8	0,125	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 6/1	т.2	260	0,515	0,0000057	1984	27,822806	0,035942	0,0000955	0,0000248	0,4922802	0,0006759
т.2	ТК 1/6	3	0,259	0,0000057	1984	14,879244	0,067208	0,0000955	0,0000003	0,1246761	0,0000042
т.2	ТК 7/1	9	0,515	0,0000057	1984	27,822806	0,035942	0,0000955	0,0000009	0,367604	0,0000234
ЗУ. ТК 1/6(6)	ТК 2/6	165	0,259	0,0000057	1984	14,500681	0,068962	0,0000955	0,0000158	0,1246761	0,0002236
ТК 7/1	ТК 8/1	242	0,515	0,0000057	1984	27,822806	0,035942	0,0000955	0,0000231	0,2200805	0,0006291
ТК 7/1	ЗУ. ТК 7/1	0,5	0,259	0,0000057	1985	14,335363	0,069758	0,0000773	0	0,1475236	0,0000005
ЗУ. ТК 7/1	ТК 10/1	91	0,259	0,0000057	1985	14,335902	0,069755	0,0000773	0,0000007	0,1475236	0,0000987
ТК 10/1	Инд.предприниматели	40	0,1	0,0000057	1985	6,689533	0,149487	0,0000773	0,0000031	0	0,0000202
ТК 10/1	Инд.предприниматели+ООО	5,6	0,1	0,0000057	1985	6,689533	0,149487	0,0000773	0,0000004	0	0,0000028
ТК 10/1	ТК 1/7	108	0,259	0,0000057	1985	14,335902	0,069755	0,0000773	0,0000084	0,1451117	0,0001171
ТК 1/7	Инд.предприниматели+ООО	18,18	0,1	0,0000057	1985	6,698889	0,149278	0,0000773	0,0000014	0	0,0000092
ТК 1/7	ТК 2/7	85	0,259	0,0000057	1984	14,335902	0,069755	0,0000955	0,0000081	0,144078	0,0001139
ТК 2/7	Разв.(ул. Чумаченко, 1)	22	0,207	0,0000057	1984	11,917291	0,083912	0,0000955	0,0000021	0,0569348	0,0000245
Разв.(ул. Чумаченко, 1)	ж/д ул. Чумаченко, 1 +ИП Корзун	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Чумаченко, 1)	ТК 3/7	33	0,207	0,0000057	1984	11,917291	0,083912	0,0000955	0,0000032	0,0463795	0,0000367
ТК 3/7	ТК 4/7	34	0,1	0,0000057	1984	6,68496	0,14959	0,0000955	0,0000032	0	0,0000212
ТК 4/7	Насосная	40	0,05	0,0000057	1984	0	0	0	0	0	0
ТК 4/7	ул. Лен. Комсомола, 28	25	0,1	0,0000057	1984	6,68496	0,14959	0,0000955	0,0000024	0	0,0000156
ТК 3/7	Разв.(ул. Лен. Комсомола, 24)	20	0,207	0,0000057	1984	11,917291	0,083912	0,0000955	0,0000019	0,0373307	0,0000223
Разв.(ул. Лен. Комсомола, 24)	ул. Лен. Комсомола, 24	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/ч	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Относительное кол. отключ. нагрузки	Вероятность отказа
Разв.(ул. Лен. Комсомола, 24)	Разв.(ул. Лен. Комсомола, 26)	86	0,207	0,0000057	1984	11,917291	0,083912	0,0000955	0,0000082	0,0275837	0,0000958
TK 2/7	TK 6/7	62	0,259	0,0000057	1984	14,335902	0,069755	0,0000955	0,0000059	0,0871433	0,0000831
TK 6/7	ул. Чумаченко, 3	10	0,1	0,0000057	1984	6,70168	0,149216	0,0000955	0,000001	0	0,0000063
TK 6/7	TK 7/7	50	0,259	0,0000057	1984	14,335902	0,069755	0,0000955	0,0000048	0,0668942	0,000067
TK 7/7	Разв.1 (ул. Чумаченко, 5)	92	0,259	0,0000057	1984	14,335902	0,069755	0,0000955	0,0000088	0,0668942	0,0001232
Разв.1 (ул. Чумаченко, 5)	ул. Чумаченко, 5	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
TK 8/1	ЗУ. TK 8/1	0,5	0,207	0,0000057	1978	11,775895	0,084919	0,0004777	0,0000002	0,0184917	0,0000028
ЗУ. TK 8/1	TK 1/8	15	0,207	0,0000057	1978	11,763564	0,085008	0,0004777	0,0000072	0,0184917	0,0000825
TK 1/8	ул. Лен. Комсомола, 5	25	0,15	0,0000057	1978	9,092903	0,109976	0,0004777	0,0000119	0,0072791	0,0001062
TK 8/1	TK 2/8	25,5	0,207	0,0000057	1979	11,775895	0,084919	0,0003492	0,0000089	0,0911532	0,0001026
TK 8/7	ул. Рябинина, 23	20	0,069	0,0000057		5,305747	0,188475	0,0000226	0,0000005	0	0,0000023
TK 8/7	TK 1/8/7	33	0,069	0,0000057		5,305747	0,188475	0,0000226	0,0000007	0	0,0000039
TK 1/8/7	ул. Рябинина, 25	7	0,069	0,0000057		5,305747	0,188475	0,0000226	0,0000002	0	0,0000008
TK 1/8/7	СЗЦ "СевРАО"	47	0,069	0,0000057		5,305747	0,188475	0,0000226	0,0000011	0	0,0000055
TK 8/7	TK 9/7	73	0,207	0,0000057		11,692866	0,085522	0,0000226	0,0000016	0,0332764	0,0000188
TK 9/7	ул. Чумаченко, 8	7	0,1	0,0000057		6,700315	0,149247	0,0000226	0,0000002	0	0,0000001
TK 9/7	Адм. здание	7	0,1	0,0000057		6,700315	0,149247	0,0000226	0,0000002	0	0,0000001
TK 9/7	TK 10/7	77	0,207	0,0000057		11,692866	0,085522	0,0000226	0,0000017	0,0242326	0,0000199
TK 10/7	TK 1/10/7	55	0,15	0,0000057		0	0	0	0	0	0
TK 1/10/7	ул. Чумаченко, 6	20	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
TK 1/10/7	ул. Чумаченко, 2	47	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
TK 10/7	Бюджетные организации	7,4	0,1	0,0000057		6,702567	0,149197	0,0000226	0,0000002	0	0,0000011
TK 10/7	TK 11/7	105	0,207	0,0000057		11,692866	0,085522	0,0000226	0,0000024	0,0166938	0,0000271
TK 11/7	Разв.(ул. Лен. Комсомола, 20)	60	0,15	0,0000057		9,068939	0,110266	0,0000226	0,0000014	0,0128372	0,000012
Разв.(ул. Лен. Комсомола, 20)	ул. Лен. Комсомола, 20	3	0,1	0,0000057		6,704068	0,149163	0,0000226	0,0000001	0	0,0000004
Разв.(ул. Лен. Комсомола, 20)	законсервирован	180	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
TK 11/7	Разв.(ул. Корчилова, 9)	8	0,15	0,0000057		9,068939	0,110266	0,0000226	0,0000002	0,0038567	0,0000016
Разв.(ул. Корчилова, 9)	Инд. предпр. ул. Корчилова, 9	5	0,1	0,0000057		6,664146	0,150057	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Корчилова, 9)	Разв.(ул. Корчилова, 7)	110	0,1	0,0000057		6,664146	0,150057	0,0000226	0,0000025	0	0,0000162
Разв.(ул. Корчилова, 7)	УФССП+МУП ЖКХ	5	0,1	0,0000057		6,664146	0,150057	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Корчилова, 7)	законсервирован	75	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
Разв.2 (ул. Чумаченко, 5)	Разв.(ул. Чумаченко, 9)	53	0,15	0,0000057	1984	9,077299	0,110165	0,0000955	0,0000051	0,0072897	0,000045
Разв.1 (ул. Чумаченко, 5)	Разв.2 (ул. Чумаченко, 5)	20	0,259	0,0000057	1984	14,335902	0,069755	0,0000955	0,0000019	0,057056	0,0000268
Разв.2 (ул. Чумаченко, 5)	Разв.(ул. Рябинина, 22)	100	0,207	0,0000057		11,692866	0,085522	0,0000226	0,0000023	0,0497663	0,0000258
Разв.(ул. Рябинина, 22)	Поликлиника №101	29	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
Разв.(ул. Рябинина, 22)	TK 8/7	79	0,207	0,0000057		11,692866	0,085522	0,0000226	0,0000018	0,0497663	0,0000204
TK 1/6	ЗУ. TK 1/6(6)	0,5	0,259	0,0000057	1984	14,496912	0,06898	0,0000955	0	0,1246761	0,0000007
TK 8/1	TK 9/1	8	0,259	0,0000057	1979	14,874387	0,06723	0,0003492	0,0000028	0,1104355	0,0000406
TK 9/1	ЗУ. TK 9/1	0,01	0,259	0,0000057		14,711761	0,067973	0,0000226	0	0,1104355	0
TK 2/9	ул. Лен. Комсомола, 9	15	0,1	0,0000057	1985	0	0	0	0	0	0
TK 2/9	TK 3/9	87	0,207	0,0000057	1985	11,841661	0,084448	0,0000773	0,0000067	0,1104355	0,0000779
TK 3/9	Разв.(ул. Строительная, 18)	66	0,15	0,0000057	1985	9,01711	0,1109	0,0000773	0,0000051	0,0417002	0,000045
Разв.(ул. Строительная, 18)	ул. Строительная, 18	5	0,1	0,0000057		6,691102	0,149452	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Строительная, 18)	Разв.(ул. Строительная, 20)	90	0,15	0,0000057	1983	9,01711	0,1109	0,0001198	0,0000108	0,0191247	0,0000951
Разв.(ул. Строительная, 20)	ул. Строительная, 20	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Средняя интенсивность от-казов, 1/(км*ч)	Пе-риод экс-плу-атации, лет	Время восстанов-ления, ч	Интен-сивность восста-новления, 1/ч	Интенсив-ность от-казов, 1/(км*ч)	Поток от-казов, 1/ч	Относи-тельное кол. от-ключ. нагрузки	Вероят-ность от-каза
Строительная, 20)											
Разв.(ул. Строительная, 20)	ул. Строительная, 22	6,6	0,082	0,0000057	1983	5,891701	0,16973	0,0001198	0,0000008	0	0,0000046
Разв.(ул. Строительная, 18)	СЗЦ СевРАО	36	0,1	0,0000057	1998	6,691102	0,149452	0,0000146	0,0000005	0	0,0000034
ТК 3/9	ТК 4/9	87	0,207	0,0000057	1985	11,841661	0,084448	0,0000773	0,0000067	0,046656	0,0000779
ТК 4/9	ТК 5/9	43	0,207	0,0000057	1985	11,841661	0,084448	0,0000773	0,0000033	0,046656	0,0000385
ТК 5/9	ул. Строительная, 16	24	0,1	0,0000057	1985	6,696903	0,149323	0,0000773	0,0000019	0	0,0000122
ТК 5/9	ул. Строительная, 8а	15	0,1	0,0000057	2000	0	0	0	0	0	0
ТК 5/9	ТК 6/9	36	0,207	0,0000057	1985	11,841661	0,084448	0,0000773	0,0000028	0,0356238	0,0000322
ТК 6/9	ул. Строительная, 14	30,6	0,15	0,0000057	1985	9,089782	0,110014	0,0000773	0,0000024	0,0098111	0,000021
ТК 6/9	ТК 7/9	43,4	0,125	0,0000057	1985	7,862203	0,127191	0,0000773	0,0000034	0,0258127	0,0000258
ТК 7/9	ул. Строительная, 12	43,7	0,1	0,0000057	1985	6,690181	0,149473	0,0000773	0,0000034	0	0,0000221
ТК 7/9	ул. Строительная, 8	10	0,082	0,0000057	1985	5,89079	0,169757	0,0000773	0,0000008	0	0,0000045
ТК 7/9	ул. Строительная, 10	34,5	0,069	0,0000057	1985	5,321509	0,187917	0,0000773	0,0000027	0	0,0000139
Разв.(ул. Строительная, 2)	ул. Строительная, 2	30	0,1	0,0000057		6,676089	0,149788	0,0000226	0,0000007	0	0,0000044
Разв.(ул. Строительная, 2)	ул. Строительная, 4	55	0,1	0,0000057	1980	6,676089	0,149788	0,0002602	0,0000143	0	0,0000935
ТК 7/8	МСЧ №3	6,65	0,082	0,0000057	1979	5,891688	0,169731	0,0003492	0,0000023	0	0,0000134
ТК 3/9	Разв.(ул. Строительная, 2)	5	0,15	0,0000057	1998	9,01711	0,1109	0,0000146	0,0000001	0,0220794	0,0000006
ТК 7/8	Гараж инв. № 220+МУП ДТП	125	0,05	0,0000057		4,525026	0,220993	0,0000226	0,0000028	0	0,0000125
Разв.(ул. Мира, 13)	ул. Мира, 13	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Мира, 13)	Разв.(ул. Мира, 11)	85	0,259	0,0000057	1992	14,182969	0,070507	0,0000253	0,0000022	0,0219165	0,0000298
Разв.(ул. Мира, 11)	ул. Мира, 11	5	0,1	0,0000057		6,687554	0,149532	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Мира, 11)	ул. Мира, 9	46,4	0,1	0,0000057	2006	6,687554	0,149532	0,0000114	0,0000005	0	0,0000035
ТК 2/6	Разв.(пер. Гранитный, 5)	42	0,259	0,0000057	1984	14,500681	0,068962	0,0000955	0,000004	0,1246761	0,0000569
ТК 2/8	ул. Строительная, 1	9,8	0,1	0,0000057	1979	6,701748	0,149215	0,0003492	0,0000034	0	0,0000224
ТК 2/8	ТК 3/8	47	0,207	0,0000057	1979	11,775895	0,084919	0,0003492	0,0000164	0,0799083	0,0001891
ТК 3/8	ул. Строительная, 3	6,4	0,1	0,0000057	1979	6,702908	0,149189	0,0003492	0,0000022	0	0,0000147
ТК 3/8	ТК 4/8	55	0,207	0,0000057	1979	11,775895	0,084919	0,0003492	0,0000192	0,0690066	0,0002212
ТК 4/8	ул. Строительная, 5	8,5	0,1	0,0000057	1979	6,702192	0,149205	0,0003492	0,000003	0	0,0000195
ТК 4/8	ТК 5/8	36	0,207	0,0000057	1979	11,775895	0,084919	0,0003492	0,0000126	0,0580444	0,0001448
ТК 5/8	ООО "Ама"	9,5	0,1	0,0000057	1979	6,701851	0,149213	0,0003492	0,0000033	0	0,0000217
ТК 5/8	ТК 6/8	60	0,207	0,0000057	1979	11,775895	0,084919	0,0003492	0,0000021	0,0545572	0,0002414
ТК 6/8	пер. Гранитный, 2	6,4	0,1	0,0000057	1979	6,68926	0,149493	0,0003492	0,0000022	0	0,0000146
ТК 6/8	пер. Гранитный, 4	40	0,1	0,0000057	1979	6,68926	0,149493	0,0003492	0,000014	0	0,0000914
ТК 6/8	ТК 7/8	36	0,207	0,0000057	1979	11,775895	0,084919	0,0003492	0,0000126	0,0325256	0,0001448
ТК 7/8	ТК 7/8	73	0,207	0,0000057	1979	11,775895	0,084919	0,0003492	0,0000255	0,0092444	0,0002936
ТК 7/8	Разв.(пер. Молодежный, 6)	36	0,1	0,0000057	1979	6,661758	0,150111	0,0003492	0,0000126	0	0,0000819
Разв.(пер. Молодежный, 6)	Разв.(пер. Молодежный, 4)	36	0,1	0,0000057	1979	6,661758	0,150111	0,0003492	0,0000126	0	0,0000819
Разв.(пер. Молодежный, 4)	пер. Молодежный, 4	5	0,1	0,0000057		6,661758	0,150111	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(пер. Молодежный, 4)	пер. Молодежный, 2	45	0,1	0,0000057	1979	6,661758	0,150111	0,0003492	0,0000157	0	0,0001024
Разв.(пер. Молодежный, 6)	пер. Молодежный, 6	5	0,1	0,0000057		6,661758	0,150111	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(пер. Гранитный, 5)	пер. Гранитный, 5	5	0,1	0,0000057		6,6737	0,149842	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(пер. Гранитный, 5)	Разв.(пер. Гранитный, 5)	45	0,259	0,0000057	2006	14,500681	0,068962	0,0000114	0,0000005	0,1102445	0,0000073

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/ч	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Относительное кол. отключ. нагрузки	Вероятность отказа
Гранитный, 5)	б)										
Разв.(пер. Гранитный, 6)	пер. Гранитный, 8	87	0,1	0,0000057	1984	6,6737	0,149842	0,0000955	0,0000083	0	0,0000543
Разв.(пер. Гранитный, 6)	пер. Гранитный, 6	5	0,1	0,0000057		6,6737	0,149842	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(пер. Гранитный, 6)	Разв.(пер. Молодежный, 8)	78	0,259	0,0000057	2006	14,500681	0,068962	0,0000114	0,0000009	0,0916224	0,0000126
Разв.(пер. Молодежный, 8)	пер. Молодежный, 8	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(пер. Молодежный, 8)	ТК 3/6	25	0,259	0,0000057	1984	14,500681	0,068962	0,0000955	0,0000024	0,0801583	0,0000339
ТК 3/6	ТК 4/6	33	0,15	0,0000057	1984	9,088166	0,110033	0,0000955	0,0000032	0,0322774	0,000028
ТК 4/6	ул. Мира, 5	21	0,069	0,0000057	1984	5,324444	0,187813	0,0000955	0,000002	0	0,0000104
ТК 4/6	МОУ СОШ №289	110	0,1	0,0000057		6,667558	0,14998	0,0000226	0,0000025	0	0,0000162
ЗУ. ТК 3/6(6/3)	ТК 9/4	76	0,15	0,0000057	2006	8,905928	0,112285	0,0000114	0,0000009	0,0478809	0,0000075
ТК 9/4	ул. Мира, 1	19,5	0,1	0,0000057	2006	6,698438	0,149289	0,0000114	0,0000002	0	0,0000015
ТК 9/4	Разв.(ул. Мира, 3)	37	0,15	0,0000057	2006	8,924597	0,11205	0,0000114	0,0000004	0,0367351	0,0000037
Разв.(ул. Мира, 3)	ул. Мира, 3	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Мира, 3)	ТК	87	0,15	0,0000057	2006	8,924597	0,11205	0,0000114	0,000001	0,0256434	0,0000087
ТК	Разв.(ул. Мира, 7)	15	0,15	0,0000057	2006	8,924597	0,11205	0,0000114	0,0000002	0,0256434	0,0000015
Разв.(ул. Мира, 7)	ул. Мира, 7	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Мира, 7)	ТК 8/4	68	0,15	0,0000057	2006	8,924597	0,11205	0,0000114	0,0000008	0,0182259	0,0000068
ТК 8/4	Разв.(ул. Мира, 9а)	44	0,15	0,0000057	2006	8,924597	0,11205	0,0000114	0,0000005	0,0182259	0,0000044
Разв.(ул. Мира, 9а)	ул. Мира, 9а	5	0,1	0,0000057		6,677112	0,149765	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Мира, 9а)	ул. Мира, 9б	77	0,1	0,0000057	1984	6,677112	0,149765	0,0000955	0,0000074	0	0,000048
Разв.(пер. Гранитный, 5)	пер. Гранитный, 3	87	0,1	0,0000057	1979	6,6737	0,149842	0,0003492	0,0000304	0	0,0001983
ТК 3/6	ЗУ. ТК 3/6(6/3)	0,5	0,15	0,0000057	2006	8,905928	0,112285	0,0000114	0	0,0478809	0
ЗУ. ТК 5/1(5/1)	т.А	90	0,408	0,0000057	1998	22,119122	0,04521	0,0000146	0,0000013	0,1250146	0,0000285
т.А	ТК 1/4	6	0,1	0,0000057	1998	6,701748	0,149215	0,0000146	0,0000001	0	0,0000006
ТК 1/4	ОАО Ростелеком+МУ АСС	3,8	0,1	0,0000057	1998	6,701748	0,149215	0,0000146	0,0000001	0	0,0000004
ТК 1/4	МУ АСС	7	0,082	0,0000057	1998	5,891594	0,169733	0,0000146	0,0000001	0	0,0000006
т.А	т.В	60	0,408	0,0000057	1998	22,119122	0,04521	0,0000146	0,0000009	0,1219782	0,000019
ТК 5/1	ТК 6/1	114	0,515	0,0000057	1984	27,822806	0,035942	0,0000955	0,0000109	0,6220554	0,0002964
ЗУ. ТК 6/1(5)	ТК 1/5	75	0,309	0,0000057		17,618316	0,056759	0,0000226	0,0000017	0,1297752	0,0000292
ТК 3/1	ТК 4/1	105,5	0,515	0,0000057	1984	27,822806	0,035942	0,0000955	0,0000101	0,8753726	0,0002743
Разв.(ул. Кольшикина, 2)	Разв.1 (ул. Флотская, 3)	80	0,15	0,0000057	1985	9,061137	0,110361	0,0000773	0,0000062	0,0334629	0,0000548
Разв.1 (ул. Флотская, 3)	Разв.(ул. Флотская, 5)	46	0,1	0,0000057	1985	6,637872	0,150651	0,0000773	0,0000036	0	0,0000231
Разв.(ул. Флотская, 5)	ул. Флотская, 5	3	0,1	0,0000057		6,637872	0,150651	0,0000226	0,0000001	0	0,0000004
Разв.(ул. Флотская, 5)	ООО Медком+Суд	148	0,1	0,0000057	1978	6,637872	0,150651	0,0004777	0,0000707	0	0,0004591
Разв.1 (ул. Флотская, 3)	Разв.2 (ул. Флотская, 3)	2	0,15	0,0000057	1985	9,061137	0,110361	0,0000773	0,0000002	0,019719	0,0000014
Разв.2 (ул. Флотская, 3)	ул. Флотская, 4	137	0,1	0,0000057	1985	6,657322	0,150211	0,0000773	0,0000106	0	0,000069
Разв.2 (ул. Флотская, 3)	ул. Флотская, 3	3	0,1	0,0000057		6,657322	0,150211	0,0000226	0,0000001	0	0,0000004
ТК 4/1	т.1	66	0,515	0,0000057		27,822806	0,035942	0,0000226	0,0000015	0,7676997	0,0000405
т.1	Разв.(ул. Флотская, 1)	20	0,1	0,0000057	2006	6,672676	0,149865	0,0000114	0,0000002	0	0,0000015
Разв.(ул. Флотская, 1)	ул. Флотская, 1	5	0,082	0,0000057		5,892131	0,169718	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/ч	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Относительное кол. отключ. нагрузки	Вероятность отказа
Флотская, 1)											
Разв.(ул. Флотская, 1)	МинОборона (прибл. нагрузки)	75	0,1	0,0000057	1987	6,672676	0,149865	0,0000529	0,000004	0	0,0000259
ТК 4/1	ЗУ. ТК 4/1(3)	0,5	0,259	0,0000057	1989	14,769391	0,067708	0,000038	0	0,1076728	0,0000003
ЗУ. ТК 4/1(3)	Разв.(ул. Колышкина, 2)	105	0,259	0,0000057	1989	14,769391	0,067708	0,000038	0,000004	0,1076728	0,0000577
т.1	ТК 5/1	152	0,515	0,0000057	2006	27,822806	0,035942	0,0000114	0,0000017	0,7470699	0,0000472
ТК 1/5	ТК 1/5/2	35	0,15	0,0000057		9,08733	0,110043	0,0000226	0,0000008	0,0210732	0,000007
ТК 1/5/2	ул. Лен. Комсомола, 12	15,3	0,1	0,0000057		6,676157	0,149787	0,0000226	0,0000003	0	0,0000023
ТК 1/5/2	ул. Лен. Комсомола, 14	69,5	0,1	0,0000057		6,676157	0,149787	0,0000226	0,0000016	0	0,0000102
ТК 1/5	ТК 2/5	87	0,259	0,0000057		14,258358	0,070134	0,0000226	0,000002	0,099222	0,0000274
ТК 2/5	Городской ДК+ДЮСШ	156	0,1	0,0000057		6,651862	0,150334	0,0000226	0,0000035	0	0,0000229
ТК 2/5	законсервирован	30	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 2/5	Разв.(ул. Корчилова, 3)	35	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
Разв.(ул. Корчилова, 3)	законсервирован	5	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
Разв.(ул. Корчилова, 3)	законсервирован	75	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 2/5	ТК 3/5	96	0,259	0,0000057		14,258358	0,070134	0,0000226	0,0000022	0,0663311	0,0000302
ТК 3/5	Бассейн	50	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 3/5	ул. Рябинина, 11	14,3	0,1	0,0000057		6,700213	0,149249	0,0000226	0,0000003	0	0,0000021
ТК 3/5	ТК 4/5	58	0,259	0,0000057		14,258358	0,070134	0,0000226	0,0000013	0,0563652	0,0000183
ТК 4/5	ул. Рябинина, 7	77,5	0,1	0,0000057		6,678648	0,149731	0,0000226	0,0000017	0	0,0000114
ТК 4/5	ТК 5/5	62	0,259	0,0000057		14,258358	0,070134	0,0000226	0,0000014	0,0491328	0,0000195
Разв.(ул. Колышкина, 2)	ул. Колышкина, 2	3	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
Разв.(ул. Колышкина, 2)	ТК 1/3	99	0,207	0,0000057	1974	11,967849	0,083557	0,0020751	0,0002054	0,0742099	0,0024052
Разв.1 (ул. Колышкина, 10)	ул. Колышкина, 10	1	0,1	0,0000057		6,704751	0,149148	0,0000226	0	0	0,0000001
Разв.2 (ул. Колышкина, 10)	Разв.(ул. Флотская, 9)	50	0,1	0,0000057	1976	6,669947	0,149926	0,0009516	0,0000476	0	0,0003105
Разв.(ул. Флотская, 9)	ДС №4 Сказка	52	0,1	0,0000057	1990	6,669947	0,149926	0,0000328	0,0000017	0	0,0000111
ТК 1/5	ТК 1/5/1	55	0,207	0,0000057	1986	12,004431	0,083303	0,0000635	0,0000035	0,00948	0,000041
ТК 1/5/1	на электроотоплении	40	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 1/5/1	законсервирован	15	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 1/5/1	ТК 2/5/1	85	0,309	0,0000057	1986	17,405716	0,057452	0,0000635	0,0000054	0,00948	0,0000919
ТК 2/5/1	ул.Корчилова, 4	212	0,1	0,0000057	1986	0	0	0	0	0	0
ТК 2/5/1	законсервирован	15	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 2/5/1	ТК 3/5/1	120	0,309	0,0000057	1986	17,405716	0,057452	0,0000635	0,0000076	0,00948	0,0001297
ТК 3/5/1	законсервирован	10	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 3/5/1	ТК 4/5/1	29,6	0,309	0,0000057	1986	17,405716	0,057452	0,0000635	0,0000019	0,00948	0,000032
ТК 4/5/1	ТК 6/5/1	41	0,15	0,0000057	1986	9,055564	0,110429	0,0000635	0,0000026	0,00948	0,0000231
ТК 6/5/1	ТК 5/5/1	51	0,15	0,0000057	1986	9,055564	0,110429	0,0000635	0,0000032	0,00948	0,0000287
ТК 5/5/1	ул. Рябинина, 9	86	0,1	0,0000057	1986	6,675747	0,149796	0,0000635	0,0000055	0	0,0000357
ТК 5/5/1	законсервирован	15	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 6/5/1	законсервирован	20	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 4/5/1	ТК 9/5/1	116,8	0,309	0,0000057	1984	0	0	0	0	0	0
ТК 9/5/1	Разв.1 (ул. Лен. Комсомола, 4)	7,7	0,1	0,0000057	1984	0	0	0	0	0	0
Разв.1 (ул. Лен. Комсомола, 4)	законсервирован	5	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
Разв.1 (ул. Лен. Комсомола, 4)	Разв.2 (ул. Лен. Комсомола, 4)	15	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
Разв.2 (ул. Лен. Комсомола, 4)	законсервирован	9,27	0,1	0,0000057	2006	0	0	0	0	0	0
Разв.2 (ул. Лен. Комсомола, 4)	законсервирован	40	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 6/1	ЗУ. ТК 6/1(5)	0,01	0,309	0,0000057		17,618303	0,056759	0,0000226	0	0,1297752	0
ТК 5/1	ЗУ. ТК 5/1(5/1)	0,5	0,408	0,0000057	1998	22,118192	0,045212	0,0000146	0	0,1250146	0,0000002

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

Таблица 16 - Результаты расчетов показателей надежности работы потребителей

Адрес узла ввода	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч	Минимально допустимая температура, °С	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
ул. Мира, 21	0,25	0,00	0,02	40	10	0,849542	0,978286	16,1142
ул. Флотская, 18	0,16	0,00	0,01	40	10	0,901335	0,978286	10,411
ул. Флотская, 10	0,17	0,00	0,01	40	10	0,897243	0,978285	10,7979
ул. Флотская, 16	0,16	0,00	0,01	40	10	0,896753	0,978296	10,374
ул. Флотская, 14	0,21	0,00	0,02	40	10	0,896753	0,978309	13,6514
ул. Флотская, 12	0,20	0,00	0,01	40	10	0,896753	0,978319	13,026
ул. Флотская, 20	0,19	0,00	0,00	40	10	0,892152	0,978287	12,4546
ул. Мира, 19	0,32	0,00	0,02	40	10	0,846643	0,978287	20,3276
ул. Мира, 17	0,20	0,00	0,01	40	10	0,845869	0,978285	12,8463
ул. Мира, 15	0,20	0,00	0,01	40	10	0,84381	0,978285	12,7599
ул. Флотская, 9	0,24	0,00	0,02	40	10	0,691128	0,978595	15,7711
ул. Кольшкина, 16б	0,01	0,00	0,00	40	10	0,851528	0,978309	0,5654
ул. Кольшкина, 15	0,28	0,00	0,02	40	10	0,872931	0,9783	17,7193
ул. Кольшкина, 14	0,28	0,00	0,02	40	10	0,853218	0,978308	17,543
ул. Кольшкина, 16	0,35	0,00	0,01	40	10	0,851528	0,978288	21,6775
ул. Кольшкина, 16а	0,04	0,00	0,00	40	10	0,851528	0,97832	2,15
ул. Кольшкина, 12	0,21	0,00	0,01	40	10	0,683845	0,978285	13,6619
ул. Флотская, 11	0,25	0,00	0,02	40	10	0,683845	0,979001	15,5674
ул. Кольшкина, 5	0,28	0,00	0,02	40	10	0,947798	0,978335	17,9941
ул. Кольшкина, 3	0,28	0,00	0,02	40	10	0,947787	0,978286	18,0207
ул. Кольшкина, 1	0,28	0,00	0,02	40	10	0,947787	0,978317	17,8777
ул. Кольшкина, 7	0,22	0,00	0,02	40	10	0,920686	0,978293	14,2078
ул. Кольшкина, 9	0,26	0,00	0,02	40	10	0,910252	0,978291	16,8953
ул. Кольшкина, 11	0,25	0,00	0,02	40	10	0,894675	0,978347	15,8259
ул. Кольшкина, 13	0,26	0,00	0,02	40	10	0,894675	0,978292	16,5458
ул. Кольшкина, 8	0,22	0,00	0,02	40	10	0,704204	0,979706	13,7159
ул. Кольшкина, 6	0,22	0,00	0,01	40	10	0,704204	0,978285	14,0571
ул. Лен. Комсомола, 28	0,20	0,00	0,01	40	10	0,751172	0,978321	12,9601
ул. Лен. Комсомола, 26	0,19	0,00	0,01	40	10	0,745813	0,978285	11,9685
ул. Лен. Комсомола, 30	0,21	0,00	0,01	40	10	0,745813	0,978334	13,0859
ул. Лен. Комсомола, 32	0,23	0,00	0,01	40	10	0,745813	0,978336	14,3347
ул. Чумаченко, 15	0,16	0,00	0,01	40	10	0,73153	0,978294	10,3334
ул. Лен. Комсомола, 7	0,25	0,00	0,02	40	10	0,703722	0,978353	16,1663
ул. Лен. Комсомола, 16	0,73	0,00	0,00	40	10	0,862015	0,978307	47,4292
ул. Рябинина, 13	0,29	0,00	0,01	40	10	0,85627	0,978287	18,5824
ул. Рябинина, 15	0,29	0,00	0,02	40	10	0,854099	0,978287	18,6681
ул. Рябинина, 21	0,01	0,00	0,00	40	10	0,849849	0,978285	0,8574
пер. Школьный, 6	0,07	0,00	0,00	40	10	0,849788	0,978289	4,1506
пер. Школьный, 6	0,28	0,00	0,01	40	10	0,849788	0,978291	17,3376
ул. Рябинина, 19	0,16	0,00	0,00	40	10	0,848958	0,978286	9,9817
ул. Лен. Комсомола, 22	0,03	0,00	0,00	40	10	0,771479	0,978305	1,8301
ул. Лен. Комсомола, 1	0,02	0,00	0,00	40	10	0,771479	0,978287	1,5849
ул. Лен. Комсомола, 3	0,02	0,00	0,00	40	10	0,76255	0,978294	1,464
ул. Чумаченко, 1	0,23	0,00	0,01	40	10	0,752849	0,978285	15,2574
ул. Лен. Комсомола, 24	0,22	0,00	0,01	40	10	0,750158	0,978285	14,0567
ул. Чумаченко, 3	0,45	0,00	0,03	40	10	0,74777	0,978291	29,243
ул. Чумаченко, 5	0,22	0,00	0,02	40	10	0,733765	0,978285	14,1456
ул. Лен. Комсомола, 5	0,16	0,00	0,01	40	10	0,70306	0,978285	10,463
ул. Рябинина, 23	0,11	0,00	0,05	40	10	0,729907	0,978287	6,8739
ул. Рябинина, 25	0,13	0,00	0,01	40	10	0,729907	0,978289	8,0253
ул. Чумаченко, 10	0,14	0,00	0,00	40	10	0,729907	0,978294	8,492
ул. Чумаченко, 8	0,11	0,00	0,00	40	10	0,729131	0,978286	6,7301
пер. Школьный, 1	0,10	0,00	0,00	40	10	0,729131	0,978286	6,1097
ул. Чумаченко, 4	0,17	0,00	0,00	40	10	0,728313	0,978286	10,6487
ул. Лен. Комсомола, 20	0,29	0,00	0,01	40	10	0,727125	0,978285	17,8097

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

Адрес узла ввода	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч	Минимально допустимая температура, °С	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
ул. Корчилова, 9	0,03	0,00	0,00	40	10	0,72719	0,978285	1,5798
ул. Корчилова, 7	0,06	0,00	0,00	40	10	0,72719	0,978301	3,5829
ул. Строительная, 18	0,40	0,00	0,03	40	10	0,688232	0,978285	25,7355
ул. Строительная, 20	0,28	0,00	0,02	40	10	0,687719	0,978285	18,075
ул. Строительная, 22	0,15	0,00	0,01	40	10	0,687719	0,978289	9,2104
ул. Строительная, 16/18	0,10	0,00	0,00	40	10	0,688232	0,978288	6,6919
ул. Строительная, 16	0,25	0,00	0,02	40	10	0,68374	0,978297	15,7779
ул. Строительная, 14	0,22	0,00	0,02	40	10	0,682309	0,978285	13,9759
ул. Строительная, 12	0,25	0,00	0,02	40	10	0,682435	0,978307	15,7529
ул. Строительная, 8	0,17	0,00	0,01	40	10	0,682435	0,978289	10,6431
ул. Строительная, 10	0,16	0,00	0,01	40	10	0,682435	0,978298	10,3317
ул. Строительная, 1	0,25	0,00	0,02	40	10	0,703214	0,978307	16,2508
ул. Строительная, 3	0,24	0,00	0,02	40	10	0,695541	0,978299	15,7467
ул. Строительная, 2	0,25	0,00	0,02	40	10	0,688472	0,978289	15,8791
ул. Строительная, 4	0,25	0,00	0,02	40	10	0,688472	0,978378	15,7991
ул. Строительная, 5	0,24	0,00	0,02	40	10	0,686669	0,978304	15,8079
ул. Строительная, 6	0,15	0,00	0,00	40	10	0,654585	0,978298	9,4204
пер. Молодежный, 2	0,12	0,00	0,01	40	10	0,665834	0,978551	7,285
ул. Промышленная, д. 2	0,06	0,00	0,00	40	10	0,654585	0,978297	3,5035
ул. Мира, 13	0,17	0,00	0,01	40	10	0,838634	0,978285	10,5207
ул. Мира, 11	0,25	0,00	0,02	40	10	0,836201	0,978285	15,5695
ул. Мира, 9	0,25	0,00	0,02	40	10	0,836201	0,978288	15,0853
ул. Строительная, 7	0,08	0,00	0,00	40	10	0,680923	0,978306	5,0104
пер. Гранитный, 3	0,07	0,00	0,02	40	10	0,759586	0,978483	4,5695
пер. Гранитный, 2	0,25	0,00	0,02	40	10	0,671453	0,978299	16,0134
пер. Гранитный, 4	0,24	0,00	0,02	40	10	0,671453	0,978376	15,6212
пер. Молодежный, 4	0,17	0,00	0,01	40	10	0,665834	0,978449	10,589
пер. Молодежный, 6	0,24	0,00	0,02	40	10	0,665834	0,978367	15,3504
пер. Гранитный, 5	0,25	0,00	0,02	40	10	0,759586	0,978285	16,1652
пер. Гранитный, 8	0,17	0,00	0,01	40	10	0,759025	0,978339	10,7352
пер. Гранитный, 6	0,25	0,00	0,02	40	10	0,759025	0,978285	16,0592
пер. Молодежный, 8	0,25	0,00	0,02	40	10	0,758053	0,978285	16,5779
ул. Мира, 5	0,17	0,00	0,01	40	10	0,755264	0,978295	10,6595
ул. Мира, 5а	0,56	0,00	0,00	40	10	0,755264	0,978301	35,7114
ул. Мира, 1	0,25	0,00	0,02	40	10	0,755394	0,978286	16,0806
ул. Мира, 3	0,25	0,00	0,02	40	10	0,755375	0,978285	16,0017
ул. Мира, 7	0,17	0,00	0,01	40	10	0,755324	0,978285	10,6669
ул. Мира, 9а	0,25	0,00	0,02	40	10	0,755268	0,978285	15,8622
ул. Мира, 9б	0,16	0,00	0,01	40	10	0,755268	0,978333	10,1019
ул. Флотская, 4а	0,06	0,00	0,00	40	10	0,903998	0,978286	3,9955
ул. Флотская, 6	0,01	0,00	0,00	40	10	0,903998	0,978286	0,4054
ул. Флотская, 5	0,25	0,00	0,02	40	10	0,915021	0,978308	16,0332
ул. Флотская, 8	0,06	0,00	0,00	40	10	0,915021	0,978767	3,5138
ул. Флотская, 4	0,21	0,00	0,02	40	10	0,915011	0,978354	12,9762
ул. Флотская, 3	0,24	0,00	0,01	40	10	0,915011	0,978285	15,3253
ул. Флотская, 1	0,23	0,00	0,01	40	10	0,915913	0,978287	15,063
ул. Флотская, 2	0,23	0,00	0,01	40	10	0,915913	0,978312	14,8184
ул. Лен. Комсомола, 12	0,25	0,00	0,01	40	10	0,864287	0,978287	16,4181
ул. Лен. Комсомола, 14	0,22	0,00	0,01	40	10	0,864287	0,978295	13,9693
ул. Рябинина, 11	0,22	0,00	0,02	40	10	0,859457	0,978287	14,3927
ул. Рябинина, 7	0,16	0,00	0,01	40	10	0,857915	0,978296	10,3008
ул. Кольшикина, 4	0,09	0,00	0,00	40	10	0,789373	0,978452	5,6876
ул. Кольшикина, 10	0,22	0,00	0,02	40	10	0,69773	0,978285	14,0446
ул. Флотская, 7	0,22	0,00	0,00	40	10	0,691128	0,978606	13,99
ул. Рябинина, 9	0,23	0,00	0,01	40	10	0,83374	0,97832	12,507

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Представлены в таблицах 15-16.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Представлены в таблицах 15-16.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Представлены в таблицах 15-16.

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствуют.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийные ситуации в теплоснабжении не выявлены.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийные ситуации в теплоснабжении не выявлены.

1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, не зафиксировано.

Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утвержде-

нии стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Описание результатов хозяйственной деятельности, в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями представлено в таблице.

Таблица 17 - Техничко-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	Вид регулируемой деятельности (производство, передача тепловой энергии)	х	производство, передача тепловой энергии
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	1 848 833,88
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс.руб.	1 848 833,88
3.1	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)	тыс.руб.	
3.2	Расходы на топливо всего	тыс.руб.	716 754,51
	в том числе по видам топлив		
3.2.1	мазут	Стоимость	тыс.руб. 272 536,72
		Объем	тн 24 923,34

№ п/п	Наименование показателя		Единица измерения	Значение
		Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)	тыс.руб.	10,94
		Способ приобретения	х	закупки на основании проведенных открытых конкурсов
3.2.2	мазут флотский Ф-5	Стоимость	тыс.руб.	303 029,32
		Объем	тн	16 931,85
		Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)	тыс.руб.	17,897
		Способ приобретения	х	закупки на основании проведенных открытых конкурсов

1.10.1 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций не зафиксировано.

Часть 11 «Цены и тарифы в сфере теплоснабжения»

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Динамика тарифов на тепловую энергию представлена на рисунке.

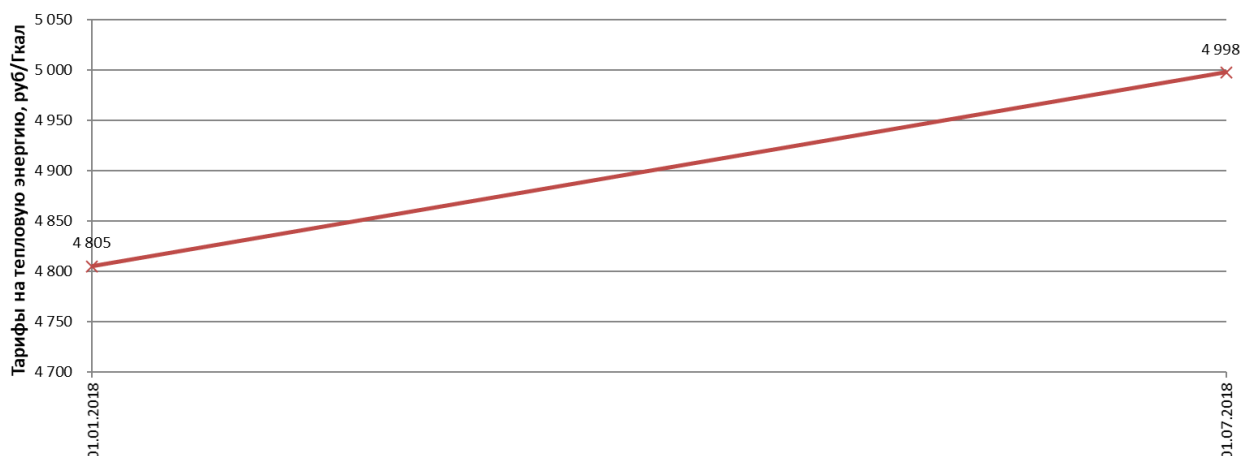


Рисунок 2 - Динамика тарифов на тепловую энергию

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения тариф на тепловую энергию для МУП «ДТХ» утвержден Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2017 № 54/1 в размере 4997,52 руб./Гкал (с 01.07.2018 по 31.12.2018).

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения отсутствует.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности отсутствует.

1.11.5 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ зафиксировано изменение в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В ранее разработанной Схеме теплоснабжения /14/ тариф на тепловую энергию составлял 2293,35 руб./Гкал., по состоянию на 01.01.2018 составил – 4997,52 руб./Гкал.

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа»

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Существующие тепловые сети нуждаются в проведении гидравлической наладки для правильного распределения потоков рабочей среды по системе. Очень часто в процессе эксплуатации сети подвергаются изменениям (прокладываются новые ответвления или ликвидируются существующие, присоединяются новые потребители или изменяется нагрузка у потребителей). Все это оказывает серьезное влияние на гидравлический режим системы. На практике абоненты часто самовольно устанавливают дополнительные радиаторы или изменяют схемы их подключения, что приводит к нарушению теплового и гидравлического режима работ тепловой сети.

Отсутствие наладки тепловых сетей – не позволяет обеспечивать нормативное потребление тепловой энергии потребителями, что приводит к перетопам (у ближайших к источнику тепла потребителей) и недотопам (у конечных потребителей). Для обеспечения нормативного потребления тепловой энергии потребителями, необходимо выполнить наладку гидравлического режима работы тепловых сетей, с установкой балансировочных клапанов на вводе у каждого потребителя.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является устаревшее оборудование котельной, а также высокий износ тепловых сетей, что влечет за собой перерасход топлива, большие потери воды и тепловой энергии, увеличение тарифов на коммунальные услуги и рост аварийности.

Износ тепловых сетей. Практически все тепловые сети эксплуатируются с 1964 года, то есть более 30 лет. Значительный износ сетей приводит к снижению надежности из-за коррозии, а ухудшенные вследствие длительной эксплуатации качества изоляции - значительным тепловым потерям в сетях и понижению температуры теплоносителя до вводов потребителей.

Физический и моральный износ оборудования котельной. Паровые котлы ДКВР-10/13 №1, №2, №3, №4 и №6 и водогрейный котел КВГМ-20-150 №3 были введены в эксплуатацию более 25 лет назад.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемы развития систем теплоснабжения отсутствуют.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Исходя из предоставленных данных, проблем в надежном и эффективном снабжении топливом нет.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания отсутствуют.

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения не зафиксировано.

Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 18.

Таблица 18 - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Наименование	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Потребление тепловой энергии за год, тыс. Гкал
ЗАТО город Заозерск	22,286	81,747
- отопление	21,016	71,831
- вентиляция	0,000	0,000
- горячее водоснабжение	1,269	9,917

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с материалами генерального плана на территории ЗАТО город Заозерск планируется строительство ФОК с бассейном:

Вариант 1: строительство ФОК с бассейном со сносом нефункционирующего и находящегося в аварийном состоянии старого бассейна по пер. Спортивный, д. 1

Вариант 2: строительство ФОК с бассейном по ул. Матроса Рябина (со сносом домов № 1,3,5).

Возможен вариант размещения многофункционального культурно-спортивного центра (по ул. Ленинского Комсомола, д.18 и ул. Корчилова, 7).

Прирост площади строительных фондов будет определён на этапе проектирования ФОК.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки на обеспечение теплоснабжения 1 м² площади строений, для определения перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для новой застройки, приведены в таблице.

Таблица 19 - Удельные значения расхода тепловой энергии зданий для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений

Тип застройки	Отопление,	Вентиляция,	ГВС,	Сумма,
	ккал/ч/м ²	ккал/ч/м ²	ккал/ч/м ²	ккал/ч/м ²
Жилая многоквартирная	43,7	0,0	13,2	59,0
Жилая малоэтажная (индивидуальная)	58,5	0,0	13,2	74,8
Общественно- деловая	26,6	17,7	1,1	48,6

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с материалами генерального плана на территории ЗАТО город Заозерск планируется строительство ФОК с бассейном:

Вариант 1: строительство ФОК с бассейном со сносом нефункционирующего и находящегося в аварийном состоянии старого бассейна по пер. Спортивный, д. 1

Вариант 2: строительство ФОК с бассейном по ул. Матроса Рябина (со сносом домов № 1,3,5).

Возможен вариант размещения многофункционального культурно-спортивного центра (по ул. Ленинского Комсомола, д.18 и ул. Корчилова, 7).

Прирост тепловой нагрузки будет определён на этапе проектирования ФОК.

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии на территории ЗАТО Заозерск в зонах действия индивидуального теплоснабжения отсутствуют.

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии на территории ЗАТО Заозерск в производственных зонах отсутствуют.

2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, в том числе:

2.7.1 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения не зафиксировано.

2.8 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

В ранее разработанной Схеме теплоснабжения /14/ конкретные объекты перспективной застройки отсутствовали. Настоящей Схемой теплоснабжения на территории ЗАТО город Заозерск планируется строительство ФОК с бассейном:

В соответствии с материалами генерального плана на территории ЗАТО город Заозерск планируется строительство ФОК с бассейном:

Вариант 1: строительство ФОК с бассейном со сносом нефункционирующего и находящегося в аварийном состоянии старого бассейна по пер. Спортивный, д.1

Вариант 2: строительство ФОК с бассейном по ул. Матроса Рябина (со сносом домов № 1,3,5).

Возможен вариант размещения многофункционального культурно-спортивного центра (по ул. Ленинского Комсомола, д.18 и ул. Корчилова, 7).

Прирост тепловой нагрузки будет определён на этапе проектирования ФОК.

2.9 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Таблица 20 - Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Наименование источника теплоснабжения, период	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч
Котельная инв. №53 (ЗАТО город Заозерск)	
2017	24,73
2018	24,73
2019	24,73
2020	0
2021	0
2022	0
В период 2023-2028 гг.	0
В период 2029-2033 гг.	0
Новая котельная БМК 10 (Войсковая часть)	
2017	0
2018	0
2019	0
2020	9,97
2021	9,92
2022	9,91
В период 2023-2028 гг.	9,85
В период 2029-2033 гг.	9,8
Новая котельная БМК 36	
2017	0
2018	0
2019	0
2020	24,73
2021	24,69
2022	24,65
В период 2023-2028 гг.	24,45
В период 2029-2033 гг.	24,25

2.10 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Фактический расход теплоносителя в отопительный период – 950 м.куб/ч., летний период – 24 м.куб/ч..

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа»

К проекту схемы теплоснабжения ЗАТО город Заозерск приложены электронная модель (на электронном носителе) и графические материалы существующего положения и перспективного развития с привязкой к топографической основе городского округа, выполненных в программе ГИС Zulu Thermo 8.0.

Электронная модель системы теплоснабжения городского округа содержит:

- а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;
- б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;
- в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
- г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
- д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
- е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
- ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
- з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
- и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
- к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей. Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав

этой системы пакет Zulu Thermo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчеты Zulu Thermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов.

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения городского округа в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове городского округа и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения городского округа.

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены:

- топоснова городского округа;
- адресный план городского округа;
- слои, содержащие сетки районирования городского округа;
- отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения городского округа;
- объединенные информационные слои по тепловым источникам и потребителям городского округа, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке схемы теплоснабжения сетки расчетных единиц деления городского округа или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

Графическое отображение электронной модели представлено на рисунках 3-4.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

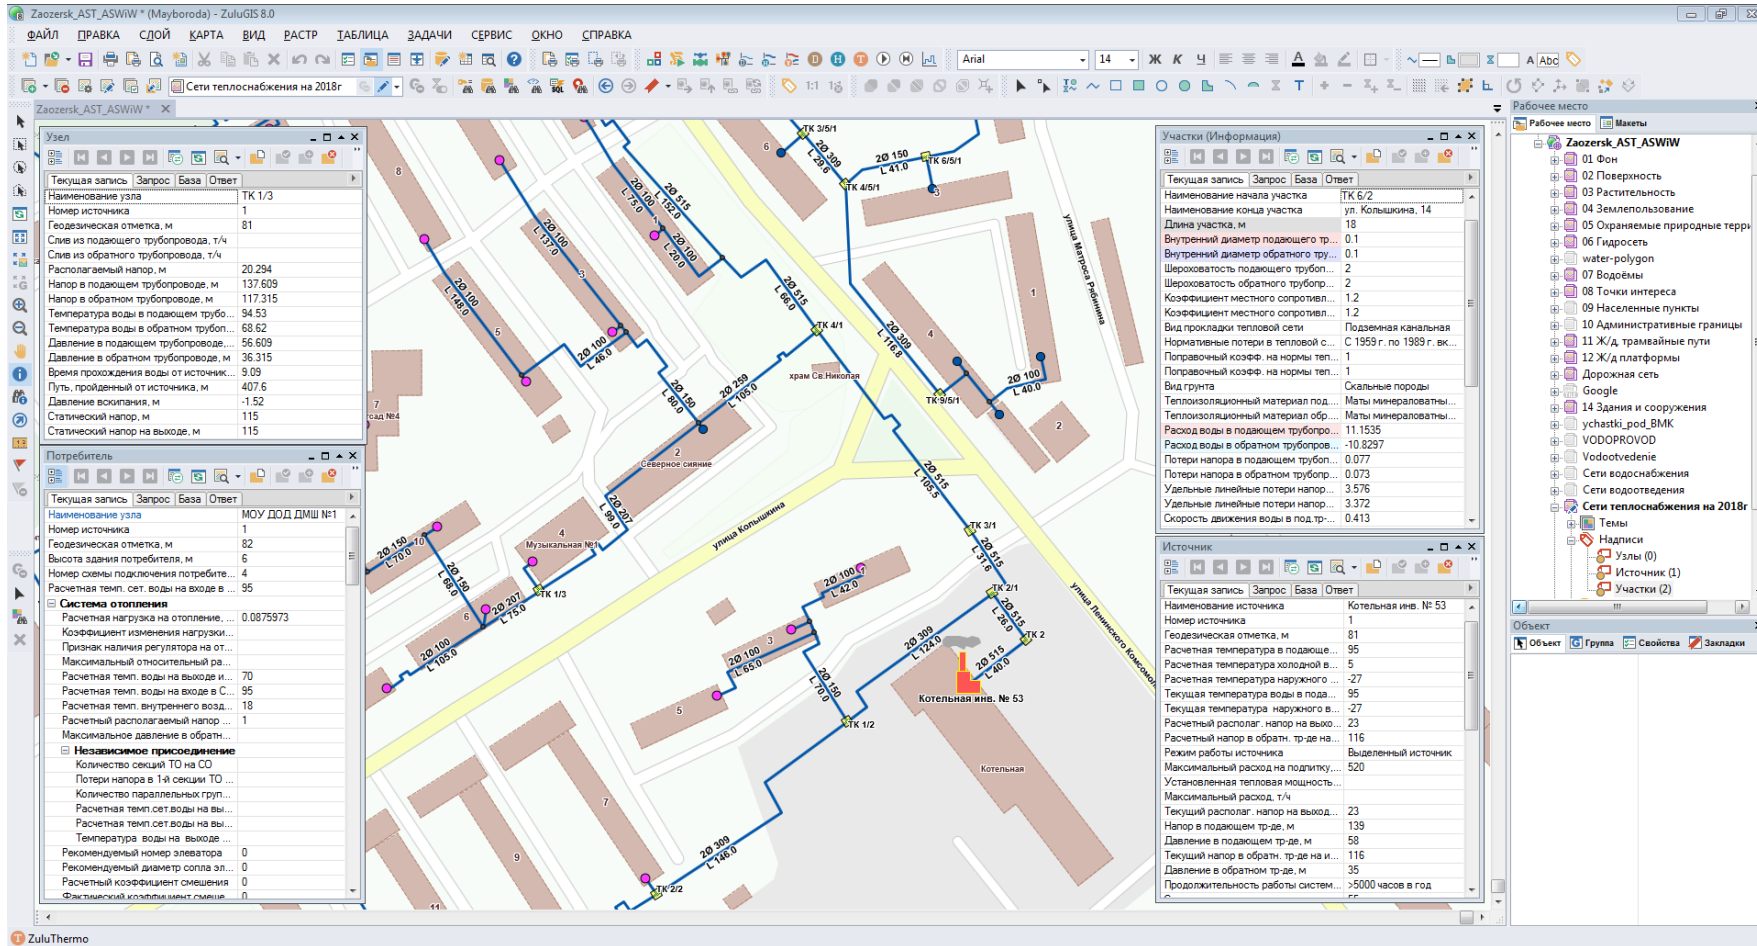


Рисунок 3 - Графическое представление электронной модели

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

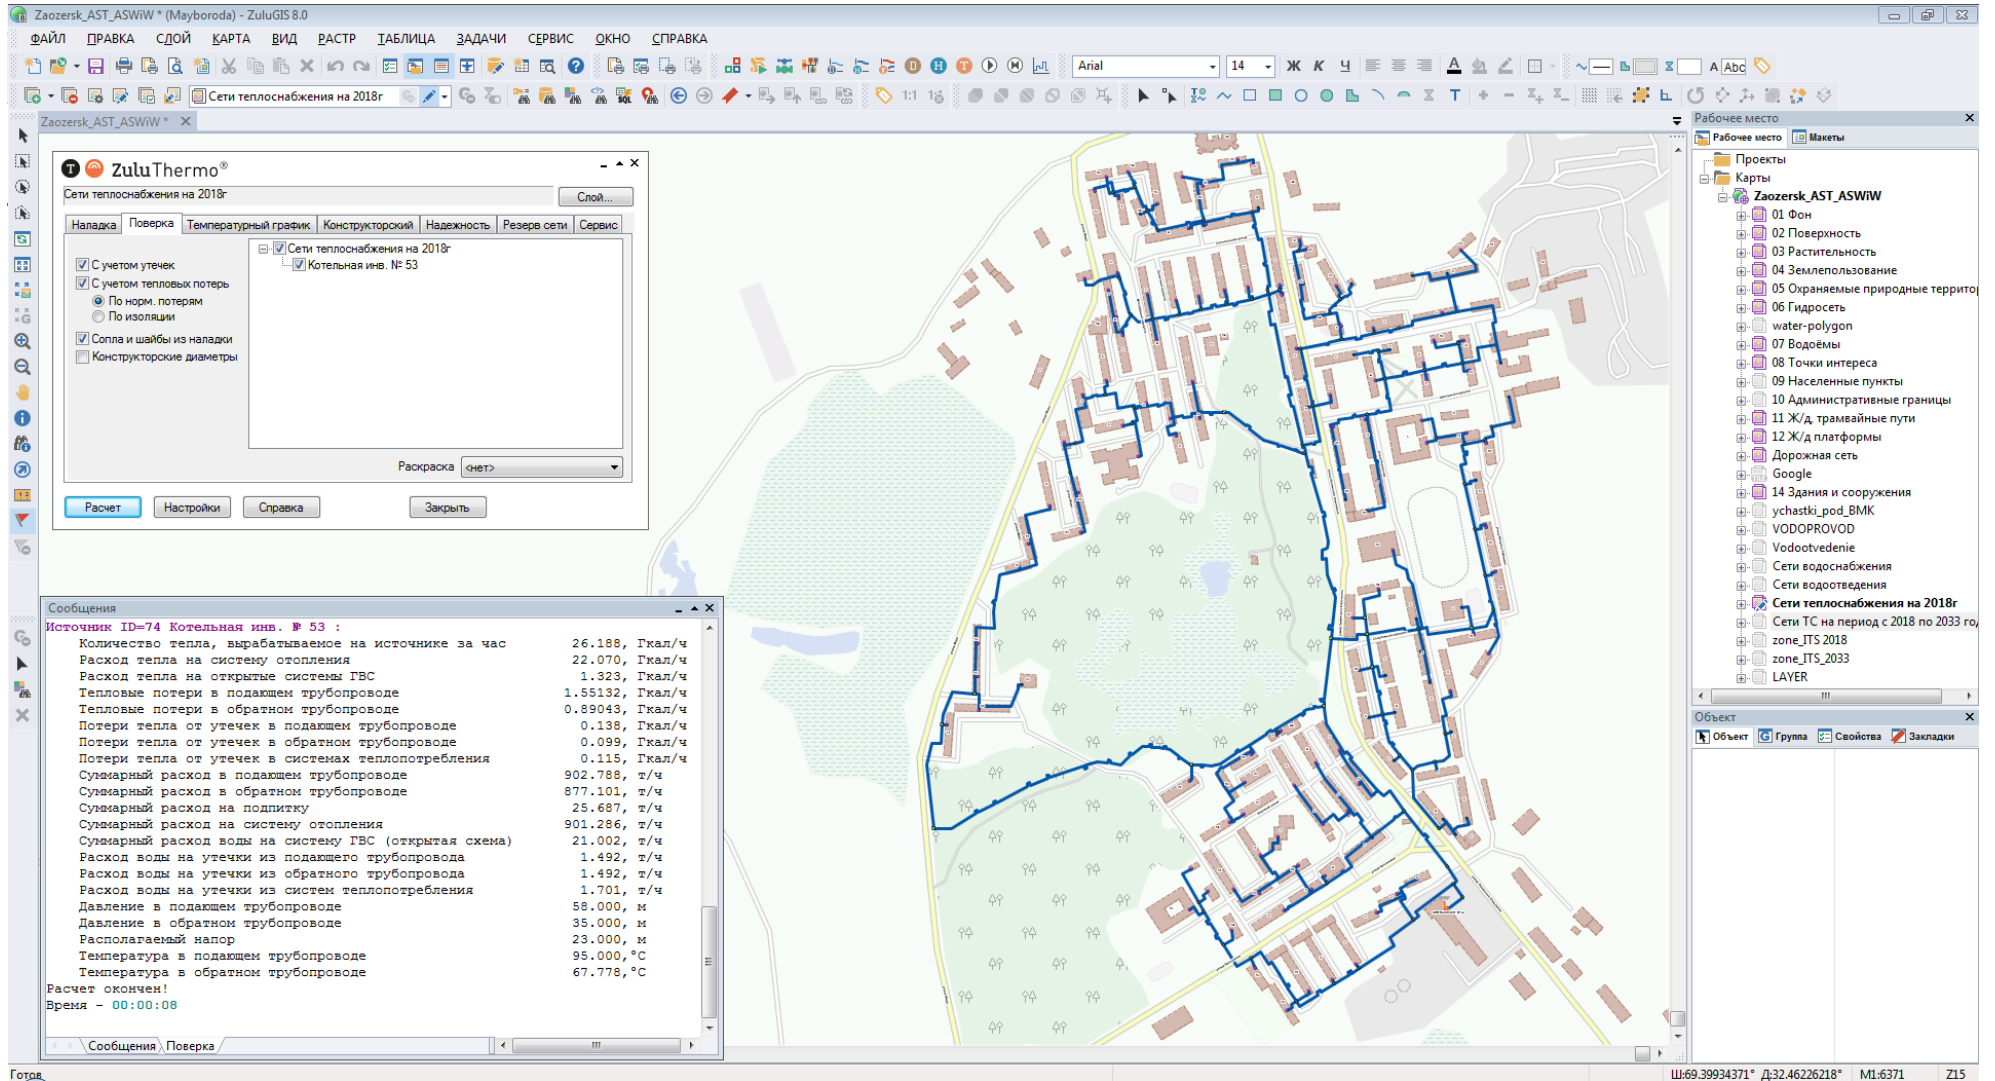


Рисунок 4 - Графическое представление электронной модели

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения.

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное.

В паспортизацию объектов тепловой сети так же включена привязка к административным районам поселения, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

Выполненная электронная модель позволяет осуществлять следующие виды гидравлических расчетов:

Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками.

Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплоснабжения. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети,

что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

Построение пьезометрических графиков.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Теплогидравлический расчет ПРК Zulu Thermo 8.0 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть-не ограничены. После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели произведен гидравлический расчет всех источников тепловой энергии.

Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения городского округа по источникам может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков. Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей является удобным средством анализа.

Гидравлический расчет тепловых сетей от котельных представлен в Приложении 4.

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку.

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей ЗАТО город Заозерск организован по принципу привязки источника теплоснабжения к конкретному населенному пункту. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку. Балансы тепловой энергии по источникам и по территориальному признаку приведены в Главе 4.

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя представлен в Приложении 7.

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения.

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов ОАО «Газпром промгаз».

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, которая позволяет:

- Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону;
- Разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

Результаты расчета показателей надежности, в том числе вероятность безотказной работы и суммарный недоотпуск теплоты по каждому участку сети и потребителю, представлены в электронной модели настоящей схемы теплоснабжения.

Результаты расчета показателей надежности представлены в Главе 1 Часть 9 и Главе 11.

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

Групповые изменения характеристик объектов применяются для различных целей и задач гидравлического моделирования, но их основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов. Измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов. Соответственно групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) позволяют разработать приближенную к реальности модель схемы теплоснабжения муниципального образования.

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Сравнительные пьезометрические графики отображают графики давлений в тепловой сети, рассчитанные в двух ситуациях:

- существующий гидравлический режим;
- перспективный гидравлический режим.

Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей ЗАТО город Заозерск и является удобным средством анализа.

Пьезометрические графики котельных представлены в Приложении 6.

3.11 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ изменений гидравлических режимов, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок не зафиксировано.

Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в период 2017 - 2033 гг. представлены в таблице.

Таблица 21 - Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки,

Гкал/ч

Наименование источника теплоснабжения, период	Тепловая нагрузка				Потери в сетях	Располагаемая мощность котельной	СН котельной	Резерв (+)/Дефицит (-)	Примечание
	отопление	вентиляция	ГВС	Всего					
Котельная инв. №53 (ЗАТО город Заозерск)									Вывод из эксплуатации в 2020 году
2017	21,02	0,00	1,27	22,29	2,44	108,00	2,71	80,57	
2018	21,02	0,00	1,27	22,29	2,44	108,00	2,71	80,57	
2019	21,02	0,00	1,27	22,29	2,44	108,00	2,71	80,57	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
В период 2023-2028 гг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
В период 2029-2033 гг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Новая котельная БМК 36									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21,02	0,00	1,27	22,29	2,44	36,00	0,22	11,05	
2021	21,02	0,00	1,27	22,29	2,40	36,00	0,22	11,09	
2022	21,02	0,00	1,27	22,29	2,36	36,00	0,22	11,13	
В период 2023-2028 гг.	21,02	0,00	1,27	22,29	2,16	36,00	0,22	11,33	
В период 2029-2033 гг.	21,02	0,00	1,27	22,29	1,96	36,00	0,223	11,53	

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет выполнен в программном комплексе Zulu. Результаты расчета представлены в приложении 4. Анализ результатов расчета показывает, что существующие сети обеспечивают тепловой энергией потребителей в необходимых параметрах.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На перспективу предусмотрен резерв тепловой мощности котельных.

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ зафиксировано изменение в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки. В ранее разработанной Схеме теплоснабжения /14/ существующий резерв тепловой мощности составлял 76,01 Гкал/ч, по состоянию на 01.01.2018 резерв тепловой мощности составил – 80,57 Гкал/ч. В ранее разработанной Схеме теплоснабжения /14/ перспективный резерв тепловой мощности на 2027 год составлял 6,34 Гкал/ч, в настоящей Схеме теплоснабжения перспективный резерв тепловой мощности на 2033 год составит для БМК 36 – 11,53 Гкал/ч.

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа»

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Проектом схемы теплоснабжения предусматривается два варианта развития системы теплоснабжения города Заозерск.

1 Вариант.

Строительство двух блочно-модульных котельных:

Предлагается вывести из эксплуатации котельную инв. №53, а ее нагрузку перевести на новую блочно-модульную котельную БМК 36 – 36 Гкал/ч.

Для теплоснабжения объектов войсковой части предлагается выполнить строительство новой котельной БМК 10 – 10 Гкал/ч;

Места расположения новых БМК представлены в Приложении 8.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

2 Вариант.

Строительство новых БМК и реконструкция тепловых сетей не будут реализовываться. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельной, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки).

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

Сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения представлено в таблице.

Таблица 22 - Варианты перспективного развития систем теплоснабжения

Варианты перспективного развития систем теплоснабжения	Установленная мощность котельных, Гкал/ч	Объем выработанной тепловой энергии за год, Гкал/год	Прогнозируемая себестоимость выработки и отпуская тепловой энергии на 2033 год, руб./Гкал	Примечание
Вариант 1	46,00	25 982	7 817	
Вариант 2	108,00	33 140	19 983	Избыточная тепловая мощность, объем выработанной тепловой энергии высокий из-за низкого КПД и высоких потерь в сетях. Высокая себестоимость из-за нерациональных эксплуатационных издержек.

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения ЗАТО город Заозерск предлагается вариант 1 предусматривающий строительство новых БМК и реконструкция тепловых сетей. Прогнозная себестоимость варианта 1 составляет 7 817 руб./Гкал. в 2,5 раза ниже при условии реализации варианта 2.

Теплоснабжение планируемого к строительству на территории ЗАТО город Заозерск, ФОК, намечается организовать от собственного источника теплоснабжения.

5.4 Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В ранее разработанной Схеме теплоснабжения /14/ рассматривались варианты строительства источников тепловой энергии на угольном топливе, сжиженном газе или электрокотлы.

Настоящей Схемой предлагается строительство двух блочно-модульных котельных:

- Предлагается вывести из эксплуатации котельную инв. №53, а ее нагрузку перевести на новую блочно-модульную котельную БМК 36 – 36 Гкал/ч.
- Для теплоснабжения объектов войсковой части предлагается выполнить строительство новой котельной БМК 10 – 10 Гкал/ч;

В ранее разработанной Схеме теплоснабжения /14/ предусматривалась перекладка 13045,2 м тепловых сетей и прокладка 250 м нового трубопровода (от системы теплоснабжения до новой котельной).

Настоящей схемой предусмотрена реконструкция существующих тепловых сетей общей протяженностью 13,15 км., а также строительство тепловых сетей протяженностью 150 м. и диаметром 515 мм. для подключения новой БМК 36 к существующим тепловым сетям.

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 23 - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Наименование источника		Дизельная БМК 10 (Войсковая часть) Гкал/ч	Мазутная БМК 36 Гкал/ч
Нормативный объем подпитки тепловых сетей, м ³ /ч	Расход сетевой воды на утечку из под.тр., м ³ /ч	0,47	1,5
	Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., м ³ /ч	0,47	1,5

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Потребители с использованием открытой системы теплоснабжения в ЗАТО город Заозерск отсутствуют.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Таблица 24 - Расходы подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии для эксплуатационного и аварийного режимов

Наименование источника		Дизельная БМК 10 (Войсковая часть) Гкал/ч	Мазутная БМК 36 Гкал/ч
Нормативный объем подпитки тепловых сетей, м ³ /ч	Расход сетевой воды на утечку из под.тр., м ³ /ч	0,47	1,5
	Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., м ³ /ч	0,47	1,5
Аварийный объем подпитки тепловых сетей, м ³ /ч		13,6	36,5

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Представлен в таблице 24.

6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя

***телопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах,
за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения***

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах не зафиксировано.

***6.7 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации
схемы теплоснабжения***

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ изменение расчетных и фактических потерь теплоносителя источников тепловой энергии не зафиксировано.

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии с пп.91-93 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Предложения по реконструкции существующих котельных рекомендуется разрабатывать с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения с учетом следующего:

- на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных);
- если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;
- если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно;
- в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;
- во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

В основу проектных предложений по развитию теплоэнергетической системы городского поселения заложена следующая концепция теплоснабжения:

- многоквартирная жилая застройка и общественные здания обеспечиваются теплоэнергией от теплоисточников различных типов и мощности, в т.ч. отдельно стоящих котельных, задействованных в системе централизованного теплоснабжения, автономных котельных, предназначенных для одиночных зданий в районах малоэтажной застройки в условиях отсутствия централизованных теплоисточников;
- при строительстве теплоисточников централизованного теплоснабжения предусматривается блочно-модульное исполнение и максимальное использование территории существующих котельных путем их реконструкции с увеличением тепловой мощности;
- теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Указанные объекты отсутствуют.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Указанные объекты отсутствуют.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Объекты комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории ЗАТО город Заозерск отсутствуют.

Теплоснабжение планируемого к строительству ФОК, намечается организовать от собственного источника теплоснабжения.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Указанные объекты отсутствуют.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии схемой теплоснабжения не предусматривается.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Указанные объекты отсутствуют.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Указанные объекты отсутствуют.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Указанные объекты отсутствуют.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение ЗАТО город Заозерск осуществляется за счёт котельной инв. №53. Котельная характеризуется высоким износом оборудования, серьезно завышенной мощностью оборудования, низким КПД. Существующая себестоимость генерации и транспортировки тепла составляет 6280 рублей за 1 Гкал без НДС. Настоящей Схемой предлагается вывести из эксплуатации котельную инв. №53, а ее нагрузку перевести на новую блочно-модульную котельную БМК 36 – 36 Гкал/ч. Для теплоснабжения объектов войсковой части предлагается выполнить строительство новой котельной БМК 10 – 10 Гкал/ч.

Ниже в таблице 25 приведены предложения по выводу из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Таблица 25 - Предложения по выводу из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения, период	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Вид мероприятий	Обоснование	Период проведения мероприятий, год	Выводимое из эксплуатации		Вводимое в эксплуатацию				
						оборудование	расп. мощность, Гкал/ч	оборудование	расп. мощность, Гкал/ч			
1	Котельная инв. №53 (ЗАТО город Заозерск)											
	2017	108,00	Вывод из эксплуатации котельной и перевод ее нагрузки на новые БМК	Сокращение издержек и потерь тепловой энергии.	2020	-	0,00	-	0,00			
	2018	108,00				-	0,00	-	0,00			
	2019	108,00				-	0,00	-	0,00			
	2020	0,00				ДКВР 6.5/13	108,00	-	0,00			
	2021	0,00				ДКВР 6.5/13						
	2022	0,00				ДКВР 6.5/13						
	В период 2024-2028 гг.	0,00				ДКВР 6.5/13						
	В период 2029-2033 гг.	0,00				-	0,00	-	0,00			
2	Новая котельная БМК 10 (Войсковая часть)											
	2017	0,00				Строительство новой блочно-модульной котельной	Повышение надежности и эффективности работы системы теплоснабжения	2019 2020	-	0,00	-	0,00
	2018	0,00	-	0,00	-				0,00			
	2019	0,00	-	0,00	-				0,00			
	2020	10,00	-	0,00	определить проектом				10,00			
	2021	10,00	-	0,00	-				0,00			
	2022	10,00	-	0,00	-				0,00			
	В период 2024-2028 гг.	10,00	-	0,00	-				0,00			
	В период 2029-2033 гг.	10,00	-	0,00	-				0,00			
3	Новая котельная БМК 36											
	2017	0,00	Строительство новой блочно-модульной котельной	Повышение надежности и эффективности работы системы теплоснабжения	2019 2020				-	0,00	-	0,00
	2018	0,00				-	0,00	-	0,00			
	2019	0,00				-	0,00	-	0,00			
	2020	36,00				-	0,00	определить проектом	36,00			
	2021	36,00				-	0,00	-	0,00			
	2022	36,00				-	0,00	-	0,00			
	В период 2024-2028 гг.	36,00				-	0,00	-	0,00			
	В период 2029-2033 гг.	36,00				-	0,00	-	0,00			

Расположение новых котельных представлено в Приложении 8.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки населения, городского округа малоэтажными жилыми зданиями

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых

нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа

Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки представлены в Главе 4.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Указанные мероприятия не планируются.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Указанные мероприятия не планируются из-за отсутствия источников теплоснабжения в производственных зонах.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» не предусматривает Методику либо Порядок определения радиуса эффективного теплоснабжения.

Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения в настоящей схеме теплоснабжения применяется методика, изложенная в статье В. Г. Семенова и Р. Н. Разоренова «Экспресс-анализ зависимости эффективности транспорта тепла от удаленности потребителей», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения», № 6 за 2006 г.

Методика основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей,

затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя определяются по формуле:

$$C=Z \times Q \times L \quad (1)$$

где Q - мощность потребления;

L - протяженность тепловой сети от источника до потребителя;

Z - коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные затраты в системе на транспорт тепловой энергии (на единицу протяженности тепловой сети от источника до потребителя и на единицу присоединенной мощности потребителя).

Для расчета зона действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника тепловой энергии условно разбивается на несколько районов. Для каждого из этих районов рассчитывается усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (L_i) по формуле:

$$L_i = X^{зд} \times L_{зд} / Q_i \quad (2)$$

где i - номер района;

$L_{зд}$ - расстояние по трассе либо эквивалентное расстояние от каждого здания района до источника тепловой энергии;

$Q_{зд}$ - присоединенная нагрузка здания;

Q_i - суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, $Q_i = \sum Q_{зд}$.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

$$Q = \sum Q_i \quad (3)$$

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

$$L_{ср} = \sum (Q_i \times L_i) / Q \quad (4)$$

Определяется годовой отпуск тепла от источника тепловой энергии, $G_{кал}$:

$$A = \sum A_i \quad (5)$$

где A_i - годовой отпуск тепла по каждой зоне нагрузок.

Средняя себестоимость транспорта тепла в зоне действия источника тепловой энергии принимается равной тарифу на транспорт T (руб/Гкал). Годовые затраты на транспорт тепла в зоне действия источника тепловой энергии, руб/год:

$$B = A \times T \quad (6)$$

Среднечасовые затраты на транспорт тепла по зоне источника тепловой энергии, руб/ч:

$$C = B / \text{Ч}, \quad (7)$$

где Ч - число часов работы системы теплоснабжения в год.

Удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла рассчитываются по формуле:

$$Z = C / (Q \times L_{cp}) = B / (Q \times L_{cp} \times \text{Ч}) \quad (8)$$

Величина Z остается одинаковой для всей зоны действия источника тепловой энергии.

Среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон, (руб/ч):

$$C_i = Z \times Q_i \times L_i \quad (9)$$

Вычислив C_i и Z , для каждого выделенного района источника тепловой энергии рассчитывается разница в затратах на транспорт тепла с учетом (формула (7)) и без учета (формула (6)) удаленности потребителей от источника.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии сводится к следующим этапам:

- 1) на электронную схему наносится зона действия источника тепловой энергии и определяется площадь территории, занимаемой тепловыми сетями от данного источника;
- 2) определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/ч/Га;
- 3) зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на районы (зоны нагрузок);
- 4) для каждого района определяется подключенная тепловая нагрузка Q_i , Гкал/ч и расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки L_i , км;
- 5) определяется средний радиус теплоснабжения L_{cp} , км;

б) определяются удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла Z , руб;

7) определяются среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон C_i , руб/ч;

8) определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне с учетом расстояния до источника B млн. руб;

9) определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне без учета расстояния до источника B млн. руб;

10) для каждой выделенной зоны нагрузок источника тепловой энергии рассчитывается разница в затратах на транспорт тепла с учетом и без учета удаленности потребителей от источника;

11) определяется радиус эффективного теплоснабжения.

В соответствии с вышеуказанной методикой определены радиусы эффективного теплоснабжения для существующих систем теплоснабжения, результаты расчетов представлены на рисунке.

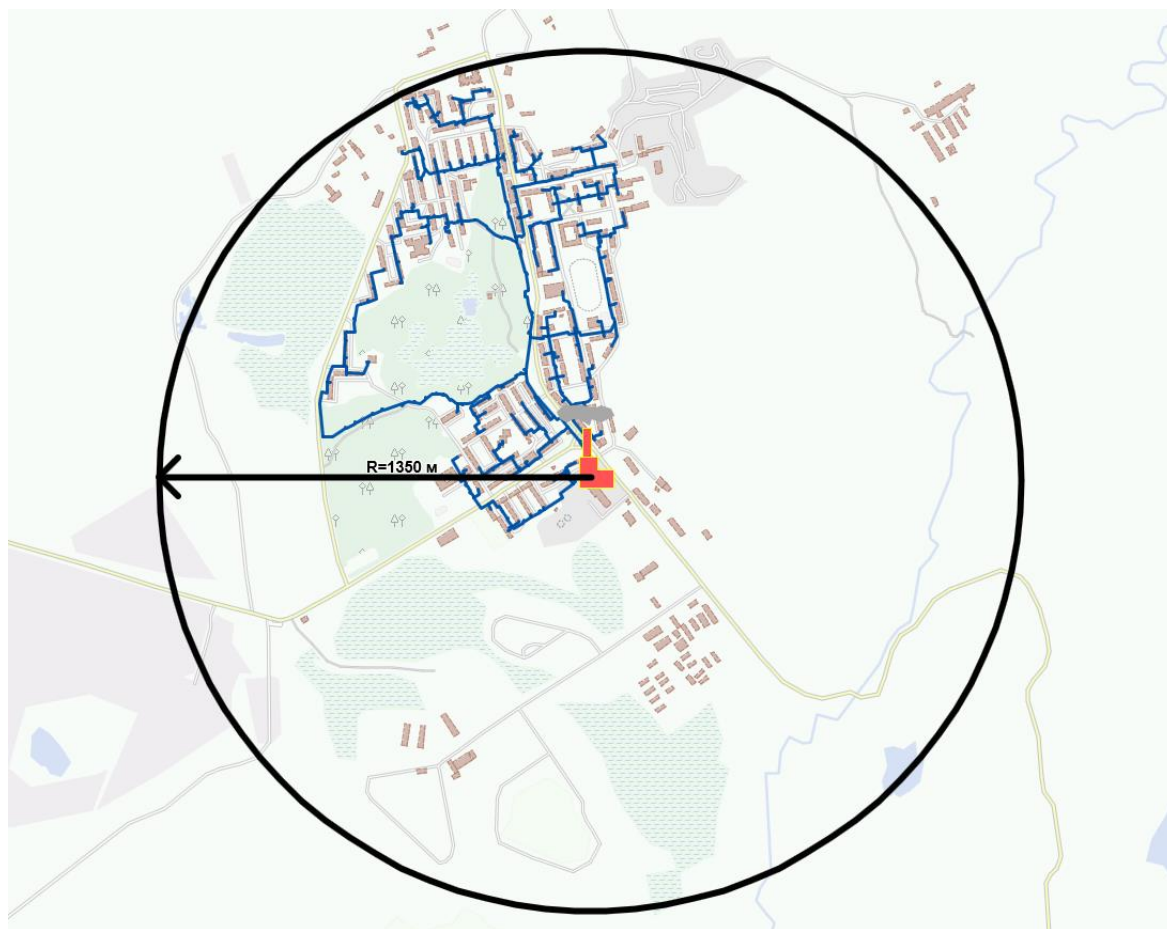


Рисунок 5 - Радиус эффективного теплоснабжения

7.16 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

В раннее разработанной Схеме теплоснабжения /14/ рассматривались варианты строительства источников тепловой энергии на угольном топливе, сжиженном газе или электрокотлы.

Настоящей Схемой предлагается вывести из эксплуатации котельную инв. №53, а ее нагрузку перевести на новую блочно-модульную котельную БМК 36 – 36 Гкал/ч.

Для теплоснабжения объектов войсковой части предлагается выполнить строительство новой котельной БМК 10 – 10 Гкал/ч;

Глава 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

8.1 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа

Перспективные приросты тепловой нагрузки прогнозируются за счет ФОК. Теплоснабжение планируемого к строительству ФОК, намечается организовать от собственного источника теплоснабжения.

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Сохранение надежности теплоснабжения намечается обеспечивать за счет качественной эксплуатации и своевременного сервисного обслуживания источника тепловой энергии и тепловых сетей.

8.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевода котельных в пиковый режим работы Схемой не предусмотрен.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Настоящей Схемой предлагается вывести из эксплуатации котельную инв. №53, а ее нагрузку перевести на новую блочно-модульную котельную БМК 36 – 36 Гкал/ч.

Для теплоснабжения объектов войсковой части предлагается выполнить строительство новой котельной БМК 10 – 10 Гкал/ч;

Для подключения новой БМК к существующим тепловым сетям необходимо:

- Строительство тепловых сетей протяженностью 150 м. и диаметром 515 мм. Для подключения новой БМК 36 к существующим тепловым сетям.

8.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

8.7 Предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения поселения является износ тепловых сетей.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период с 2019 по 2033 года во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

Объемы замены тепловых сетей определены на основании сроков ввода в эксплуатацию существующих тепловых сетей исходя из расчетного срока службы тепловых сетей не менее 20 лет и предусматривает поэтапную перекладку 100% всех тепловых сетей в период до 2033 года.

Настоящей схемой предусмотрена реконструкция тепловых сетей в следующих объемах:

- Тепловые сети диаметром до 100 мм., общей протяженностью 4,75 км.
- Тепловые сети диаметром от 100 до 300 мм., общей протяженностью 5,7 км.
- Тепловые сети диаметром более 300 мм., общей протяженностью 2,7 км.

На основании рекомендуемых объемов замены тепловых сетей определены финансовые потребности на выполнение работ по реконструкции тепловых сетей, которые представлены в Главе 12.

8.8 Предложений по строительству и реконструкции насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций схемой не предусмотрены.

8.9 Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

В раннее разработанной Схеме теплоснабжения /14/ предусматривалась перекладка 13045,2 м тепловых сетей и прокладка 250 м нового трубопровода (от системы теплоснабжения до новой котельной).

Настоящей схемой предусмотрена реконструкция существующих тепловых сетей общей протяженностью 13,15 км., а также строительство тепловых сетей протяженностью 150 м. и диаметром 515 мм. для подключения новой БМК 36 к существующим тепловым сетям.

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

На территории ЗАТО город Заозерск открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствует.

Глава 10 «Перспективные топливные балансы»

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельными представлены в таблицах 26 и 27.

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельными для зимнего, летнего и переходного периодов представлены в таблицах 28,29.

Таблица 26 - Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельными

№ п/п	Наименование котельной	2018		2019		2020	
		Годовой расход	Максимальный часовой расход	Годовой расход	Максимальный часовой расход	Годовой расход	Максимальный часовой расход
		Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.
1	Котельная инв. №53 (ЗАТО город Заозерск)	6 996	5,79	6 996	5,79	0	0,00
2	Новая котельная БМК 36					6 520	5,24

Таблица 27 - Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельными – продолжение

№ п/п	Наименование котельной	2021		2022		2028		2033	
		Годовой расход	Максимальный часовой расход	Годовой расход	Максимальный часовой расход	Годовой расход	Максимальный часовой расход	Годовой расход	Максимальный часовой расход
		Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.
1	Котельная инв. №53 (ЗАТО город Заозерск)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Новая	6 389	5,23	6 261	5,22	6 136	5,18	6 014	5,14

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

№ п/п	Наименование котельной	2021		2022		2028		2033	
		Годовой расход	Максимальный часовой расход	Годовой расход	Максимальный часовой расход	Годовой расход	Максимальный часовой расход	Годовой расход	Максимальный часовой расход
		Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.	Условного топлива, тут.
	котельная БМК 36								

Таблица 28 - Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельными для зимнего, летнего и переходного периодов

Наименование источника теплоснабжения	2018					2019					2020				
	зимний при tot=-22 град.С		летний		переходный при tot=-2,2 град.С	зимний при tot=-22 град.С		летний		переходный при tot=-2,2 град.С	зимний при tot=-22 град.С		летний		переходный при tot=-2,2 град.С
	Максимальный часовой расход, тут	Годовой расход, тут	Максимальный часовой расход, тут	Годовой расход, тут		Максимальный часовой расход, тут	Максимальный часовой расход, тут	Годовой расход, тут	Максимальный часовой расход, тут		Годовой расход, тут	Максимальный часовой расход, тут	Максимальный часовой расход, тут	Годовой расход, тут	
Котельная инв. №53 (ЗАТО город Заозерск)	5,791	6996	1,258	1314	2,92	5,791	6996	1,258	1314	2,92	0,000	0	0,000	0	0,00
Новая котельная БМК 36	0,000	0	0,000	0	0,00	0,000	0	0,000	0	0,00	5,239	6520	0,730	763	2,65

Таблица 29 - Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельными для зимнего, летнего и переходного периодов (продолжение)

Наименование источника теплоснабжения	2021					2022					2027					2033				
	зимний при tot=-22 град.С		летний		переходный при tot=-2,2 град.С	зимний при tot=-22 град.С		летний		переходный при tot=-2,2 град.С	зимний при tot=-22 град.С		летний		переходный при tot=-2,2 град.С	зимний при tot=-22 град.С		летний		переходный при tot=-2,2 град.С
	Максимальный часовой расход, тут	Годовой расход, тут	Максимальный часовой расход, тут	Годовой расход, тут		Максимальный часовой расход, тут	Годовой расход, тут	Максимальный часовой расход, тут	Годовой расход, тут		Максимальный часовой расход, тут	Годовой расход, тут	Максимальный часовой расход, тут	Годовой расход, тут		Максимальный часовой расход, тут	Годовой расход, тут	Максимальный часовой расход, тут	Годовой расход, тут	
Котельная инв. №53 (ЗАТО город Заозерск)	0,000	0	0,000	0	0,00	0,000	0	0,000	0	0,00	0,000	0	0,000	0	0,00	0,000	0	0,000	0	0,00
Новая котельная БМК 36	5,231	6389	0,722	754	2,64	5,222	6261	0,713	745	2,64	5,180	6136	0,671	701	2,62	5,139	6014	0,630	658	2,60

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормативные запасы топлива (мазут Ф-5):

- Неснижаемый – 0,395 тыс.т.;
- эксплуатационный – 2,314 тыс.т.

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В качестве основного топлива намечается использовать мазут для БМК-36 и дизельное топливо для БМК-10.

10.4 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ зафиксировано изменение в перспективных топливных балансах источников тепловой энергии. В ранее разработанной Схеме теплоснабжения /14/ перспективный годовой расход условного топлива при условии строительства котельных, работающих на угле, составлял 11838,0 т.у.т. Настоящей Схемой теплоснабжения определен перспективный годовой расход условного топлива, при условии строительства котельных, в объеме – 6 014 т.у.т.

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»

Методика расчета показателей надежности приведена в Глава 1 Часть 9, результаты расчета представлены в таблицах 30-31.

Таблица 30 - Результаты расчетов показателей надежности работы тепловых сетей

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Средняя интенсивность от-казов, 1/(км*ч)	Пе-риод экс-плу-атации, лет	Время восстанов-ления, ч	Интен-сивность восста-новления, 1/ч	Интенсив-ность от-казов, 1/(км*ч)	Поток от-казов, 1/ч	Относи-тельное кол. от-ключ. нагрузки	Вероят-ность от-каза
ТК 3/4	ТК 4/4	175	0,259	0,0000057	1992	14,182969	0,070507	0,0000253	0,0000044	0,0729526	0,0000615
ТК 4/4	ул. Мира, 21	7,3	0,1	0,0000057	1992	6,702601	0,149196	0,0000253	0,0000002	0	0,0000012
ТК 4/4	ТК 5/4	100	0,259	0,0000057	1992	14,182969	0,070507	0,0000253	0,0000025	0,0616642	0,0000351
т.В	Разв.(ул. Флотская, 18)	8,2	0,207	0,0000057	1998	11,950832	0,083676	0,0000146	0,0000001	0,0404165	0,0000014
Разв.(ул. Флотская, 18)	ул. Флотская, 18	15	0,1	0,0000057	1998	6,699974	0,149254	0,0000146	0,0000002	0	0,0000014
Разв.(ул. Флотская, 18)	Разв.1 (ул. Флот-ская, 10)	100	0,207	0,0000057	1986	11,950832	0,083676	0,0000635	0,0000063	0,0332449	0,0000742
Разв.1 (ул. Флотская, 10)	ул. Флотская, 10	1	0,1	0,0000057	1986	6,704751	0,149148	0,0000635	0,0000001	0	0,0000004
Разв.1 (ул. Флотская, 10)	Разв.2 (ул. Флот-ская, 10)	12	0,207	0,0000057	1986	11,950832	0,083676	0,0000635	0,0000008	0,0257761	0,0000089
Разв.2 (ул. Флотская, 10)	ул. Флотская, 16	32	0,082	0,0000057	1986	5,884889	0,169927	0,0000635	0,0000002	0	0,0000117
Разв.2 (ул. Флотская, 10)	Разв.(ул. Флотская, 14)	58	0,1	0,0000057	1986	6,674724	0,149819	0,0000635	0,0000037	0	0,0000024
Разв.(ул. Флотская, 14)	ул. Флотская, 14	1	0,1	0,0000057	1986	6,674724	0,149819	0,0000635	0,0000001	0	0,0000004
Разв.(ул. Флотская, 14)	ул. Флотская, 12	30	0,1	0,0000057	1987	6,674724	0,149819	0,0000529	0,0000016	0	0,0000104
т.В	ТК 2/4	125	0,408	0,0000057	1992	22,119122	0,04521	0,0000253	0,0000032	0,0815616	0,0000685
ТК 2/4	МСЧ №3+Торг.быт.ком-плекс	13,3	0,1	0,0000057		6,700554	0,149241	0,0000226	0,0000003	0	0,0000002
ТК 2/4	ТК 3/4	520	0,408	0,0000057	1992	22,119122	0,04521	0,0000253	0,0000132	0,0729526	0,0002848
ТК 5/4	Разв.(ул. Мира, 19)	20	0,05	0,0000057	1992	4,539992	0,220265	0,0000253	0,0000005	0	0,0000022
Разв.(ул. Мира, 19)	ул. Мира, 19	3	0,05	0,0000057		4,539992	0,220265	0,0000226	0,0000001	0	0,0000003
Разв.(ул. Мира, 19)	ремонт	115	0,05	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 5/4	Разв.(ул. Мира, 17)	30	0,259	0,0000057		14,182969	0,070507	0,0000226	0,0000007	0,047421	0,0000094
Разв.(ул. Мира, 17)	ул. Мира, 17	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Мира, 17)	Разв.(ул. Мира, 15)	80	0,259	0,0000057		14,182969	0,070507	0,0000226	0,0000018	0,0383923	0,0000025
Разв.(ул. Мира, 15)	ул. Мира, 15	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Мира, 15)	Разв.(ул. Мира, 13)	180	0,259	0,0000057	1992	14,182969	0,070507	0,0000253	0,0000046	0,0293942	0,0000632
Разв.(ул. Флотская, 9)	ул. Флотская, 9	1	0,1	0,0000057		6,669947	0,149926	0,0000226	0	0	0,0000001
ТК 5/2	ул. Кольшкшина, 15	12	0,1	0,0000057	1981	6,700997	0,149232	0,0001975	0,0000024	0	0,0000155
ТК 5/2	ТК 6/2	77	0,259	0,0000057	1981	14,719311	0,067938	0,0001975	0,0000152	0,0299203	0,000219
ТК 6/2	ул. Кольшкшина, 14	18	0,1	0,0000057	1981	6,69895	0,149277	0,0001975	0,0000036	0	0,0000233
ЗУ. ТК 6/2(2/6)	ТК 7/2	190	0,15	0,0000057	1982	9,000948	0,111099	0,0001525	0,0000029	0,0175715	0,0002552
ТК 7/2	МОУ СОШ №288	50	0,1	0,0000057	2008	6,682231	0,149651	0,0000114	0,0000006	0	0,0000037
ТК 7/2	ТК 8/2	17	0,1	0,0000057	1982	6,682231	0,149651	0,0001525	0,0000026	0	0,0000169
ТК 8/2	МОУ Межшколь-ный учеб.комбинат	27,7	0,05	0,0000057	1982	4,529031	0,220798	0,0001525	0,0000042	0	0,0000187
Разв.(ул. Ко-льшкшина, 12)	ул. Кольшкшина, 12	1	0,1	0,0000057		6,677795	0,14975	0,0000226	0	0	0,0000001
Разв.(ул. Ко-льшкшина, 12)	ул. Флотская, 11	79	0,1	0,0000057	1975	6,677795	0,14975	0,0013885	0,0001097	0	0,0007166
ТК 8/2	МОУ ДОД Центр доп.обр.детей	70	0,05	0,0000057		4,529031	0,220798	0,0000226	0,0000016	0	0,0000007
ТК 6/2	ЗУ. ТК 6/2(2/6)	0,5	0,15	0,0000057	1982	9,000669	0,111103	0,0001525	0,0000001	0,0175715	0,0000007

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Средняя интенсивность от-казов, 1/(км*ч)	Пе-риод экс-плу-атации, лет	Время восстанав-ления, ч	Интен-сивность восста-новления, 1/ч	Интенсив-ность от-казов, 1/(км*ч)	Поток от-казов, 1/ч	Относи-тельное кол. от-ключ. нагрузки	Вероят-ность от-каза
Котельная инв. № 53	TK 2	40	0,515	0,0000057	1984	27,822806	0,035942	0,0000955	0,0000038	0,999017	0,000104
TK 2	TK 2/1	26	0,515	0,0000057	1984	27,822806	0,035942	0,0000955	0,0000025	0,999017	0,0000676
TK 1/2	Разв.1 (ул. Кольш-кина, 3)	70	0,15	0,0000057	1982	9,063923	0,110327	0,0001525	0,0000107	0,0373175	0,0000947
ЗУ. TK 2/1	TK 1/2	124	0,309	0,0000057	1984	17,08775	0,058521	0,0000955	0,0000118	0,1236445	0,000198
Разв.1 (ул. Кольш-кина, 3)	ул. Кольш-кина, 5	65	0,1	0,0000057	1983	6,682913	0,149635	0,0001198	0,0000078	0	0,0000509
Разв.1 (ул. Кольш-кина, 3)	Разв.2 (ул. Кольш-кина, 3)	7	0,15	0,0000057		9,063923	0,110327	0,0000226	0,0000002	0,0248264	0,0000014
Разв.2 (ул. Кольш-кина, 3)	ул. Кольш-кина, 3	10	0,1	0,0000057		6,687349	0,149536	0,0000226	0,0000002	0	0,0000015
Разв.2 (ул. Кольш-кина, 3)	ул. Кольш-кина, 1	42	0,1	0,0000057	1983	6,687349	0,149536	0,0001198	0,0000005	0	0,0000329
TK 1/2	TK 2/2	146	0,309	0,0000057	1984	17,08775	0,058521	0,0000955	0,0000139	0,086327	0,0002331
TK 2/2	ул. Кольш-кина, 7	17	0,1	0,0000057	1985	6,699291	0,14927	0,0000773	0,0000013	0	0,0000086
TK 2/2	TK 3/2	55,8	0,309	0,0000057	1984	17,08775	0,058521	0,0000955	0,0000053	0,0764996	0,0000891
TK 3/2	ул. Кольш-кина, 9	13	0,1	0,0000057	1985	6,700656	0,149239	0,0000773	0,0000001	0	0,0000066
TK 3/2	TK 4/2	84,5	0,309	0,0000057	1984	17,08775	0,058521	0,0000955	0,0000081	0,0648042	0,0001349
TK 4/2	ул. Кольш-кина, 11	20	0,1	0,0000057	1978	6,693115	0,149407	0,0004777	0,0000096	0	0,0000626
TK 4/2	ул. Кольш-кина, 13	15,1	0,1	0,0000057	1985	6,693115	0,149407	0,0000773	0,0000012	0	0,0000076
TK 2/1	TK 3/1	31,6	0,515	0,0000057	1984	27,822806	0,035942	0,0000955	0,0000003	0,8753726	0,0000822
TK 1/3	ЗУ. TK 1/3	0,5	0,207	0,0000057	1974	11,906193	0,08399	0,0020751	0,0000001	0,0702729	0,0000121
TK 1/3	МОУ ДОД ДМШ №1	14	0,082	0,0000057	1974	5,889717	0,169787	0,0020751	0,0000291	0	0,0001674
ЗУ. TK 1/3	Разв.(ул. Кольш-кина, 6)	75	0,207	0,0000057	1974	11,987989	0,083417	0,0020751	0,0001556	0,0702729	0,0018252
Разв.(ул. Ко-льш-кина, 6)	ул. Кольш-кина, 8	105	0,1	0,0000057	1974	6,668923	0,149949	0,0020751	0,0002179	0	0,0014215
Разв.(ул. Ко-льш-кина, 6)	ул. Кольш-кина, 6	1	0,1	0,0000057		6,668923	0,149949	0,0000226	0	0	0,0000001
Разв.(ул. Ко-льш-кина, 6)	Разв.1 (ул. Кольш-кина, 10)	68	0,15	0,0000057	1974	8,986458	0,111279	0,0020751	0,0001411	0,0509518	0,0012405
Разв.1 (ул. Кольш-кина, 10)	Разв.2 (ул. Кольш-кина, 10)	70	0,15	0,0000057	1974	8,986458	0,111279	0,0020751	0,0001453	0,0412309	0,001277
Разв.2 (ул. Кольш-кина, 10)	Разв.(ул. Кольш-кина, 12)	78	0,15	0,0000057	1974	8,986458	0,111279	0,0020751	0,0001619	0,0205019	0,0014229
TK 4/2	ЗУ. TK 5/2(2/5)	63	0,309	0,0000057	1984	17,08775	0,058521	0,0000955	0,0000006	0,0423157	0,0001006
ЗУ. TK 5/2(2/5)	TK 5/2	75	0,259	0,0000057	1984	14,719311	0,067938	0,0000955	0,0000072	0,0423157	0,0001032
TK 2/1	ЗУ. TK 2/1	0,01	0,309	0,0000057		17,087736	0,058522	0,0000226	0	0,1236445	0
Разв.(ул. Лен. Комсомола, 26)	ул. Лен. Комсо-мола, 26	5	0,1	0,0000057		6,669947	0,149926	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Лен. Комсомола, 26)	TK 5/7	65	0,1	0,0000057	1984	6,669947	0,149926	0,0000955	0,0000062	0	0,0000405
TK 5/7	ул. Лен. Комсо-мола, 30	15	0,1	0,0000057	1984	6,669947	0,149926	0,0000955	0,0000014	0	0,0000093
TK 5/7	ул. Лен. Комсо-мола, 32	18	0,1	0,0000057	1984	6,669947	0,149926	0,0000955	0,0000017	0	0,0000112
Разв.(ул. Чу-маченко, 9)	законсервирован	5	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
Разв.(ул. Чу-маченко, 9)	законсервирован	100	0,1	0,0000057	1989	0	0	0	0	0	0
Разв.(ул. Чу-маченко, 9)	ул. Чумаченко, 15	18,5	0,069	0,0000057	1984	5,324988	0,187794	0,0000955	0,0000018	0	0,0000092
TK 1/8	ул. Лен. Комсо-мола, 7	25	0,082	0,0000057	1978	5,886767	0,169873	0,0004777	0,0000119	0	0,0000688
ЗУ. TK 9/1	TK 2/9	151	0,259	0,0000057	1985	14,711761	0,067973	0,0000773	0,0000117	0,1104355	0,0001681
TK 5/5	ул. Рябинина, 13	19	0,1	0,0000057		6,698609	0,149285	0,0000226	0,0000004	0	0,0000028
TK 5/5	TK 6/5	82	0,259	0,0000057		14,258358	0,070134	0,0000226	0,0000019	0,0362093	0,0000258
TK 6/5	ул. Рябинина, 15	18,2	0,1	0,0000057		6,698882	0,149279	0,0000226	0,0000004	0	0,0000027

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Средняя интенсивность от-казов, 1/(км*ч)	Пе-риод экс-плу-атации, лет	Время восстано-вления, ч	Интен-сивность восста-новления, 1/ч	Интенсив-ность от-казов, 1/(км*ч)	Поток от-казов, 1/ч	Относи-тельное кол. от-ключ. нагрузки	Вероят-ность от-каза
TK 6/5	TK 7/5	70	0,259	0,0000057		14,258358	0,070134	0,0000226	0,0000016	0,0231714	0,000022
TK 7/5	ул. Рябинина, 19	21,4	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
TK 7/5	TK 8/5	90	0,259	0,0000057		14,258358	0,070134	0,0000226	0,0000002	0,0231714	0,0000283
TK 8/5	Разв.(ул. Рябинина, 21)	20	0,15	0,0000057		9,072283	0,110226	0,0000226	0,0000005	0,0160143	0,000004
Разв.(ул. Рябинина, 21)	ИП Пух	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Рябинина, 21)	TK 8/5/1	42	0,15	0,0000057		9,072283	0,110226	0,0000226	0,0000009	0,0154014	0,0000084
TK 8/5/1	МУПДТХ+Библиотека	33	0,1	0,0000057		6,679501	0,149712	0,0000226	0,0000007	0	0,0000049
TK 8/5/1	МОУ СОШ №289	42	0,1	0,0000057		6,679501	0,149712	0,0000226	0,0000009	0	0,0000062
TK 8/5	TK 9/5	35	0,259	0,0000057		14,258358	0,070134	0,0000226	0,0000008	0,0071571	0,000011
TK 9/5	ОВО+МВД+УФМС	11,8	0,1	0,0000057		6,701066	0,14923	0,0000226	0,0000003	0	0,0000017
TK 9/5	TK 10/5	33	0,259	0,0000057		0	0	0	0	0	0
TK 10/5	Военно-морской госпиталь	33,8	0,125	0,0000057		0	0	0	0	0	0
TK 6/1	т.2	260	0,515	0,0000057	1984	27,822806	0,035942	0,0000955	0,0000248	0,4922802	0,0006759
т.2	TK 1/6	3	0,259	0,0000057	1984	14,879244	0,067208	0,0000955	0,0000003	0,1246761	0,0000042
т.2	TK 7/1	9	0,515	0,0000057	1984	27,822806	0,035942	0,0000955	0,0000009	0,367604	0,0000234
ЗУ. TK 1/6(6)	TK 2/6	165	0,259	0,0000057	1984	14,500681	0,068962	0,0000955	0,0000158	0,1246761	0,0002236
TK 7/1	TK 8/1	242	0,515	0,0000057	1984	27,822806	0,035942	0,0000955	0,0000231	0,2200805	0,0006291
TK 7/1	ЗУ. TK 7/1	0,5	0,259	0,0000057	1985	14,335363	0,069758	0,0000773	0	0,1475236	0,0000005
ЗУ. TK 7/1	TK 10/1	91	0,259	0,0000057	1985	14,335902	0,069755	0,0000773	0,0000007	0,1475236	0,0000987
TK 10/1	Инд.предприниматели	40	0,1	0,0000057	1985	6,689533	0,149487	0,0000773	0,0000031	0	0,0000202
TK 10/1	Инд.предприниматели+ООО	5,6	0,1	0,0000057	1985	6,689533	0,149487	0,0000773	0,0000004	0	0,0000028
TK 10/1	TK 1/7	108	0,259	0,0000057	1985	14,335902	0,069755	0,0000773	0,0000084	0,1451117	0,0001171
TK 1/7	Инд.предприниматели+ООО	18,18	0,1	0,0000057	1985	6,698889	0,149278	0,0000773	0,0000014	0	0,0000092
TK 1/7	TK 2/7	85	0,259	0,0000057	1984	14,335902	0,069755	0,0000955	0,0000081	0,144078	0,0001139
TK 2/7	Разв.(ул. Чумаченко, 1)	22	0,207	0,0000057	1984	11,917291	0,083912	0,0000955	0,0000021	0,0569348	0,0000245
Разв.(ул. Чумаченко, 1)	ж/д ул. Чумаченко, 1 +ИП Корзун	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Чумаченко, 1)	TK 3/7	33	0,207	0,0000057	1984	11,917291	0,083912	0,0000955	0,0000032	0,0463795	0,0000367
TK 3/7	TK 4/7	34	0,1	0,0000057	1984	6,68496	0,14959	0,0000955	0,0000032	0	0,0000212
TK 4/7	Насосная	40	0,05	0,0000057	1984	0	0	0	0	0	0
TK 4/7	ул. Лен. Комсомола, 28	25	0,1	0,0000057	1984	6,68496	0,14959	0,0000955	0,0000024	0	0,0000156
TK 3/7	Разв.(ул. Лен. Комсомола, 24)	20	0,207	0,0000057	1984	11,917291	0,083912	0,0000955	0,0000019	0,0373307	0,0000223
Разв.(ул. Лен. Комсомола, 24)	ул. Лен. Комсомола, 24	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Лен. Комсомола, 24)	Разв.(ул. Лен. Комсомола, 26)	86	0,207	0,0000057	1984	11,917291	0,083912	0,0000955	0,0000082	0,0275837	0,0000958
TK 2/7	TK 6/7	62	0,259	0,0000057	1984	14,335902	0,069755	0,0000955	0,0000059	0,0871433	0,0000831
TK 6/7	ул. Чумаченко, 3	10	0,1	0,0000057	1984	6,70168	0,149216	0,0000955	0,000001	0	0,0000063
TK 6/7	TK 7/7	50	0,259	0,0000057	1984	14,335902	0,069755	0,0000955	0,0000048	0,0668942	0,000067
TK 7/7	Разв.1 (ул. Чумаченко, 5)	92	0,259	0,0000057	1984	14,335902	0,069755	0,0000955	0,0000088	0,0668942	0,0001232
Разв.1 (ул. Чумаченко, 5)	ул. Чумаченко, 5	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
TK 8/1	ЗУ. TK 8/1	0,5	0,207	0,0000057	1978	11,775895	0,084919	0,0004777	0,0000002	0,0184917	0,0000028
ЗУ. TK 8/1	TK 1/8	15	0,207	0,0000057	1978	11,763564	0,085008	0,0004777	0,0000072	0,0184917	0,0000825
TK 1/8	ул. Лен. Комсомола, 5	25	0,15	0,0000057	1978	9,092903	0,109976	0,0004777	0,0000119	0,0072791	0,0001062
TK 8/1	TK 2/8	25,5	0,207	0,0000057	1979	11,775895	0,084919	0,0003492	0,0000089	0,0911532	0,0001026
TK 8/7	ул. Рябинина, 23	20	0,069	0,0000057		5,305747	0,188475	0,0000226	0,0000005	0	0,0000023
TK 8/7	TK 1/8/7	33	0,069	0,0000057		5,305747	0,188475	0,0000226	0,0000007	0	0,0000039
TK 1/8/7	ул. Рябинина, 25	7	0,069	0,0000057		5,305747	0,188475	0,0000226	0,0000002	0	0,0000008
TK 1/8/7	СЗЦ "СевРАО"	47	0,069	0,0000057		5,305747	0,188475	0,0000226	0,0000011	0	0,0000055
TK 8/7	TK 9/7	73	0,207	0,0000057		11,692866	0,085522	0,0000226	0,0000016	0,0332764	0,0000188

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/ч	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Относительное кол. отключ. нагрузки	Вероятность отказа
ТК 9/7	ул. Чумаченко, 8	7	0,1	0,0000057		6,700315	0,149247	0,0000226	0,0000002	0	0,000001
ТК 9/7	Адм. здание	7	0,1	0,0000057		6,700315	0,149247	0,0000226	0,0000002	0	0,000001
ТК 9/7	ТК 10/7	77	0,207	0,0000057		11,692866	0,085522	0,0000226	0,0000017	0,0242326	0,0000199
ТК 10/7	ТК 1/10/7	55	0,15	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 1/10/7	ул. Чумаченко, 6	20	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 1/10/7	ул. Чумаченко, 2	47	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 10/7	Бюджетные организации	7,4	0,1	0,0000057		6,702567	0,149197	0,0000226	0,0000002	0	0,0000011
ТК 10/7	ТК 11/7	105	0,207	0,0000057		11,692866	0,085522	0,0000226	0,0000024	0,0166938	0,0000271
ТК 11/7	Разв.(ул. Лен. Комсомола, 20)	60	0,15	0,0000057		9,068939	0,110266	0,0000226	0,0000014	0,0128372	0,000012
Разв.(ул. Лен. Комсомола, 20)	ул. Лен. Комсомола, 20	3	0,1	0,0000057		6,704068	0,149163	0,0000226	0,0000001	0	0,0000004
Разв.(ул. Лен. Комсомола, 20)	законсервирован	180	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 11/7	Разв.(ул. Корчилова, 9)	8	0,15	0,0000057		9,068939	0,110266	0,0000226	0,0000002	0,0038567	0,0000016
Разв.(ул. Корчилова, 9)	Инд. предпр. ул. Корчилова, 9	5	0,1	0,0000057		6,664146	0,150057	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Корчилова, 9)	Разв.(ул. Корчилова, 7)	110	0,1	0,0000057		6,664146	0,150057	0,0000226	0,0000025	0	0,0000162
Разв.(ул. Корчилова, 7)	УФССП+МУП ЖКХ	5	0,1	0,0000057		6,664146	0,150057	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Корчилова, 7)	законсервирован	75	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
Разв.2 (ул. Чумаченко, 5)	Разв.(ул. Чумаченко, 9)	53	0,15	0,0000057	1984	9,077299	0,110165	0,0000955	0,0000051	0,0072897	0,000045
Разв.1 (ул. Чумаченко, 5)	Разв.2 (ул. Чумаченко, 5)	20	0,259	0,0000057	1984	14,335902	0,069755	0,0000955	0,0000019	0,057056	0,0000268
Разв.2 (ул. Чумаченко, 5)	Разв.(ул. Рябинина, 22)	100	0,207	0,0000057		11,692866	0,085522	0,0000226	0,0000023	0,0497663	0,0000258
Разв.(ул. Рябинина, 22)	Поликлиника №101	29	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
Разв.(ул. Рябинина, 22)	ТК 8/7	79	0,207	0,0000057		11,692866	0,085522	0,0000226	0,0000018	0,0497663	0,0000204
ТК 1/6	ЗУ. ТК 1/6(6)	0,5	0,259	0,0000057	1984	14,496912	0,06898	0,0000955	0	0,1246761	0,0000007
ТК 8/1	ТК 9/1	8	0,259	0,0000057	1979	14,874387	0,06723	0,0003492	0,0000028	0,1104355	0,0000406
ТК 9/1	ЗУ. ТК 9/1	0,01	0,259	0,0000057		14,711761	0,067973	0,0000226	0	0,1104355	0
ТК 2/9	ул. Лен. Комсомола, 9	15	0,1	0,0000057	1985	0	0	0	0	0	0
ТК 2/9	ТК 3/9	87	0,207	0,0000057	1985	11,841661	0,084448	0,0000773	0,0000067	0,1104355	0,0000779
ТК 3/9	Разв.(ул. Строительная, 18)	66	0,15	0,0000057	1985	9,01711	0,1109	0,0000773	0,0000051	0,0417002	0,000045
Разв.(ул. Строительная, 18)	ул. Строительная, 18	5	0,1	0,0000057		6,691102	0,149452	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Строительная, 18)	Разв.(ул. Строительная, 20)	90	0,15	0,0000057	1983	9,01711	0,1109	0,0001198	0,0000108	0,0191247	0,0000951
Разв.(ул. Строительная, 20)	ул. Строительная, 20	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Строительная, 20)	ул. Строительная, 22	6,6	0,082	0,0000057	1983	5,891701	0,16973	0,0001198	0,0000008	0	0,0000046
Разв.(ул. Строительная, 18)	СЗЦ СевРАО	36	0,1	0,0000057	1998	6,691102	0,149452	0,0000146	0,0000005	0	0,0000034
ТК 3/9	ТК 4/9	87	0,207	0,0000057	1985	11,841661	0,084448	0,0000773	0,0000067	0,046656	0,0000779
ТК 4/9	ТК 5/9	43	0,207	0,0000057	1985	11,841661	0,084448	0,0000773	0,0000033	0,046656	0,0000385
ТК 5/9	ул. Строительная, 16	24	0,1	0,0000057	1985	6,696903	0,149323	0,0000773	0,0000019	0	0,0000122
ТК 5/9	ул. Строительная, 8а	15	0,1	0,0000057	2000	0	0	0	0	0	0
ТК 5/9	ТК 6/9	36	0,207	0,0000057	1985	11,841661	0,084448	0,0000773	0,0000028	0,0356238	0,0000322
ТК 6/9	ул. Строительная, 14	30,6	0,15	0,0000057	1985	9,089782	0,110014	0,0000773	0,0000024	0,0098111	0,000021

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/ч	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Относительное кол. отключ. нагрузки	Вероятность отказа
ТК 6/9	ТК 7/9	43,4	0,125	0,0000057	1985	7,862203	0,127191	0,0000773	0,0000034	0,0258127	0,0000258
ТК 7/9	ул. Строительная, 12	43,7	0,1	0,0000057	1985	6,690181	0,149473	0,0000773	0,0000034	0	0,0000221
ТК 7/9	ул. Строительная, 8	10	0,082	0,0000057	1985	5,89079	0,169757	0,0000773	0,0000008	0	0,0000045
ТК 7/9	ул. Строительная, 10	34,5	0,069	0,0000057	1985	5,321509	0,187917	0,0000773	0,0000027	0	0,0000139
Разв.(ул. Строительная, 2)	ул. Строительная, 2	30	0,1	0,0000057		6,676089	0,149788	0,0000226	0,0000007	0	0,0000044
Разв.(ул. Строительная, 2)	ул. Строительная, 4	55	0,1	0,0000057	1980	6,676089	0,149788	0,0002602	0,0000143	0	0,0000935
ТК 7/8	МСЧ №3	6,65	0,082	0,0000057	1979	5,891688	0,169731	0,0003492	0,0000023	0	0,0000134
ТК 3/9	Разв.(ул. Строительная, 2)	5	0,15	0,0000057	1998	9,01711	0,1109	0,0000146	0,0000001	0,0220794	0,0000006
ТК 7/8	Гараж инв. № 220+МУП ДТП	125	0,05	0,0000057		4,525026	0,220993	0,0000226	0,0000028	0	0,0000125
Разв.(ул. Мира, 13)	ул. Мира, 13	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Мира, 13)	Разв.(ул. Мира, 11)	85	0,259	0,0000057	1992	14,182969	0,070507	0,0000253	0,0000022	0,0219165	0,0000298
Разв.(ул. Мира, 11)	ул. Мира, 11	5	0,1	0,0000057		6,687554	0,149532	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Мира, 11)	ул. Мира, 9	46,4	0,1	0,0000057	2006	6,687554	0,149532	0,0000114	0,0000005	0	0,0000035
ТК 2/6	Разв.(пер. Гранитный, 5)	42	0,259	0,0000057	1984	14,500681	0,068962	0,0000955	0,0000004	0,1246761	0,0000569
ТК 2/8	ул. Строительная, 1	9,8	0,1	0,0000057	1979	6,701748	0,149215	0,0003492	0,0000034	0	0,0000224
ТК 2/8	ТК 3/8	47	0,207	0,0000057	1979	11,775895	0,084919	0,0003492	0,0000164	0,0799083	0,0001891
ТК 3/8	ул. Строительная, 3	6,4	0,1	0,0000057	1979	6,702908	0,149189	0,0003492	0,0000022	0	0,0000147
ТК 3/8	ТК 4/8	55	0,207	0,0000057	1979	11,775895	0,084919	0,0003492	0,0000192	0,0690066	0,0002212
ТК 4/8	ул. Строительная, 5	8,5	0,1	0,0000057	1979	6,702192	0,149205	0,0003492	0,0000003	0	0,0000195
ТК 4/8	ТК 5/8	36	0,207	0,0000057	1979	11,775895	0,084919	0,0003492	0,0000126	0,0580444	0,0001448
ТК 5/8	ООО "Ама"	9,5	0,1	0,0000057	1979	6,701851	0,149213	0,0003492	0,0000033	0	0,0000217
ТК 5/8	ТК 6/8	60	0,207	0,0000057	1979	11,775895	0,084919	0,0003492	0,0000021	0,0545572	0,0002414
ТК 6/8	пер. Гранитный, 2	6,4	0,1	0,0000057	1979	6,68926	0,149493	0,0003492	0,0000022	0	0,0000146
ТК 6/8	пер. Гранитный, 4	40	0,1	0,0000057	1979	6,68926	0,149493	0,0003492	0,0000014	0	0,0000914
ТК 6/8	ТК 7/8	36	0,207	0,0000057	1979	11,775895	0,084919	0,0003492	0,0000126	0,0325256	0,0001448
ТК 7/8	ТК 7/8	73	0,207	0,0000057	1979	11,775895	0,084919	0,0003492	0,0000255	0,0092444	0,0002936
ТК 7/8	Разв.(пер. Молодежный, 6)	36	0,1	0,0000057	1979	6,661758	0,150111	0,0003492	0,0000126	0	0,0000819
Разв.(пер. Молодежный, 6)	Разв.(пер. Молодежный, 4)	36	0,1	0,0000057	1979	6,661758	0,150111	0,0003492	0,0000126	0	0,0000819
Разв.(пер. Молодежный, 4)	пер. Молодежный, 4	5	0,1	0,0000057		6,661758	0,150111	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(пер. Молодежный, 4)	пер. Молодежный, 2	45	0,1	0,0000057	1979	6,661758	0,150111	0,0003492	0,0000157	0	0,0001024
Разв.(пер. Молодежный, 6)	пер. Молодежный, 6	5	0,1	0,0000057		6,661758	0,150111	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(пер. Гранитный, 5)	пер. Гранитный, 5	5	0,1	0,0000057		6,6737	0,149842	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(пер. Гранитный, 5)	Разв.(пер. Гранитный, 6)	45	0,259	0,0000057	2006	14,500681	0,068962	0,0000114	0,0000005	0,1102445	0,0000073
Разв.(пер. Гранитный, 6)	пер. Гранитный, 8	87	0,1	0,0000057	1984	6,6737	0,149842	0,0000955	0,0000083	0	0,0000543
Разв.(пер. Гранитный, 6)	пер. Гранитный, 6	5	0,1	0,0000057		6,6737	0,149842	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Средняя интенсивность от-казов, 1/(км*ч)	Пе-риод экс-плу-атации, лет	Время восстано-вления, ч	Интен-сивность восста-новления, 1/ч	Интенсив-ность от-казов, 1/(км*ч)	Поток от-казов, 1/ч	Относи-тельное кол. от-ключ. нагрузки	Вероят-ность от-каза
Разв.(пер. Гранитный, 6)	Разв.(пер. Молодежный, 8)	78	0,259	0,0000057	2006	14,500681	0,068962	0,0000114	0,0000009	0,0916224	0,0000126
Разв.(пер. Молодежный, 8)	пер. Молодежный, 8	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(пер. Молодежный, 8)	ТК 3/6	25	0,259	0,0000057	1984	14,500681	0,068962	0,0000955	0,0000024	0,0801583	0,0000339
ТК 3/6	ТК 4/6	33	0,15	0,0000057	1984	9,088166	0,110033	0,0000955	0,0000032	0,0322774	0,000028
ТК 4/6	ул. Мира, 5	21	0,069	0,0000057	1984	5,324444	0,187813	0,0000955	0,000002	0	0,0000104
ТК 4/6	МОУ СОШ №289	110	0,1	0,0000057		6,667558	0,14998	0,0000226	0,0000025	0	0,0000162
ЗУ. ТК 3/6(6/3)	ТК 9/4	76	0,15	0,0000057	2006	8,905928	0,112285	0,0000114	0,0000009	0,0478809	0,0000075
ТК 9/4	ул. Мира, 1	19,5	0,1	0,0000057	2006	6,698438	0,149289	0,0000114	0,0000002	0	0,0000015
ТК 9/4	Разв.(ул. Мира, 3)	37	0,15	0,0000057	2006	8,924597	0,11205	0,0000114	0,0000004	0,0367351	0,0000037
Разв.(ул. Мира, 3)	ул. Мира, 3	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Мира, 3)	ТК	87	0,15	0,0000057	2006	8,924597	0,11205	0,0000114	0,000001	0,0256434	0,0000087
ТК	Разв.(ул. Мира, 7)	15	0,15	0,0000057	2006	8,924597	0,11205	0,0000114	0,0000002	0,0256434	0,0000015
Разв.(ул. Мира, 7)	ул. Мира, 7	5	0,1	0,0000057		6,703386	0,149178	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Мира, 7)	ТК 8/4	68	0,15	0,0000057	2006	8,924597	0,11205	0,0000114	0,0000008	0,0182259	0,0000068
ТК 8/4	Разв.(ул. Мира, 9а)	44	0,15	0,0000057	2006	8,924597	0,11205	0,0000114	0,0000005	0,0182259	0,0000044
Разв.(ул. Мира, 9а)	ул. Мира, 9а	5	0,1	0,0000057		6,677112	0,149765	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Мира, 9а)	ул. Мира, 9б	77	0,1	0,0000057	1984	6,677112	0,149765	0,0000955	0,0000074	0	0,000048
Разв.(пер. Гранитный, 5)	пер. Гранитный, 3	87	0,1	0,0000057	1979	6,6737	0,149842	0,0003492	0,0000304	0	0,0001983
ТК 3/6	ЗУ. ТК 3/6(6/3)	0,5	0,15	0,0000057	2006	8,905928	0,112285	0,0000114	0	0,0478809	0
ЗУ. ТК 5/1(5/1)	т.А	90	0,408	0,0000057	1998	22,119122	0,04521	0,0000146	0,0000013	0,1250146	0,0000285
т.А	ТК 1/4	6	0,1	0,0000057	1998	6,701748	0,149215	0,0000146	0,0000001	0	0,0000006
ТК 1/4	ОАО Ростеле-ком+МУ АСС	3,8	0,1	0,0000057	1998	6,701748	0,149215	0,0000146	0,0000001	0	0,0000004
ТК 1/4	МУ АСС	7	0,082	0,0000057	1998	5,891594	0,169733	0,0000146	0,0000001	0	0,0000006
т.А	т.В	60	0,408	0,0000057	1998	22,119122	0,04521	0,0000146	0,0000009	0,1219782	0,000019
ТК 5/1	ТК 6/1	114	0,515	0,0000057	1984	27,822806	0,035942	0,0000955	0,0000109	0,6220554	0,0002964
ЗУ. ТК 6/1(5)	ТК 1/5	75	0,309	0,0000057		17,618316	0,056759	0,0000226	0,0000017	0,1297752	0,0000292
ТК 3/1	ТК 4/1	105,5	0,515	0,0000057	1984	27,822806	0,035942	0,0000955	0,0000101	0,8753726	0,0002743
Разв.(ул. Ко-лышкина, 2)	Разв.1 (ул. Флот-ская, 3)	80	0,15	0,0000057	1985	9,061137	0,110361	0,0000773	0,0000062	0,0334629	0,0000548
Разв.1 (ул. Флотская, 3)	Разв.(ул. Флотская, 5)	46	0,1	0,0000057	1985	6,637872	0,150651	0,0000773	0,0000036	0	0,0000231
Разв.(ул. Флотская, 5)	ул. Флотская, 5	3	0,1	0,0000057		6,637872	0,150651	0,0000226	0,0000001	0	0,0000004
Разв.(ул. Флотская, 5)	ООО Медком+Суд	148	0,1	0,0000057	1978	6,637872	0,150651	0,0004777	0,0000707	0	0,0004591
Разв.1 (ул. Флотская, 3)	Разв.2 (ул. Флот-ская, 3)	2	0,15	0,0000057	1985	9,061137	0,110361	0,0000773	0,0000002	0,019719	0,0000014
Разв.2 (ул. Флотская, 3)	ул. Флотская, 4	137	0,1	0,0000057	1985	6,657322	0,150211	0,0000773	0,0000106	0	0,000069
Разв.2 (ул. Флотская, 3)	ул. Флотская, 3	3	0,1	0,0000057		6,657322	0,150211	0,0000226	0,0000001	0	0,0000004
ТК 4/1	т.1	66	0,515	0,0000057		27,822806	0,035942	0,0000226	0,0000015	0,7676997	0,0000405
т.1	Разв.(ул. Флотская, 1)	20	0,1	0,0000057	2006	6,672676	0,149865	0,0000114	0,0000002	0	0,0000015
Разв.(ул. Флотская, 1)	ул. Флотская, 1	5	0,082	0,0000057		5,892131	0,169718	0,0000226	0,0000001	0	0,0000007
Разв.(ул. Флотская, 1)	МинОборона (прибл. нагрузки)	75	0,1	0,0000057	1987	6,672676	0,149865	0,0000529	0,000004	0	0,0000259
ТК 4/1	ЗУ. ТК 4/1(3)	0,5	0,259	0,0000057	1989	14,769391	0,067708	0,000038	0	0,1076728	0,0000003
ЗУ. ТК 4/1(3)	Разв.(ул. Ко-лышкина, 2)	105	0,259	0,0000057	1989	14,769391	0,067708	0,000038	0,000004	0,1076728	0,0000577
т.1	ТК 5/1	152	0,515	0,0000057	2006	27,822806	0,035942	0,0000114	0,0000017	0,7470699	0,0000472

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/ч	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Относительное кол. отключ. нагрузки	Вероятность отказа
ТК 1/5	ТК 1/5/2	35	0,15	0,0000057		9,08733	0,110043	0,0000226	0,0000008	0,0210732	0,000007
ТК 1/5/2	ул. Лен. Комсомола, 12	15,3	0,1	0,0000057		6,676157	0,149787	0,0000226	0,0000003	0	0,0000023
ТК 1/5/2	ул. Лен. Комсомола, 14	69,5	0,1	0,0000057		6,676157	0,149787	0,0000226	0,0000016	0	0,0000102
ТК 1/5	ТК 2/5	87	0,259	0,0000057		14,258358	0,070134	0,0000226	0,0000002	0,099222	0,0000274
ТК 2/5	Городской ДК+ДЮСШ	156	0,1	0,0000057		6,651862	0,150334	0,0000226	0,0000035	0	0,0000229
ТК 2/5	законсервирован	30	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 2/5	Разв.(ул.Корчилова, 3)	35	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
Разв.(ул.Корчилова, 3)	законсервирован	5	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
Разв.(ул.Корчилова, 3)	законсервирован	75	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 2/5	ТК 3/5	96	0,259	0,0000057		14,258358	0,070134	0,0000226	0,0000022	0,0663311	0,0000302
ТК 3/5	Бассейн	50	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 3/5	ул. Рябинина, 11	14,3	0,1	0,0000057		6,700213	0,149249	0,0000226	0,0000003	0	0,0000021
ТК 3/5	ТК 4/5	58	0,259	0,0000057		14,258358	0,070134	0,0000226	0,0000013	0,0563652	0,0000183
ТК 4/5	ул. Рябинина, 7	77,5	0,1	0,0000057		6,678648	0,149731	0,0000226	0,0000017	0	0,0000114
ТК 4/5	ТК 5/5	62	0,259	0,0000057		14,258358	0,070134	0,0000226	0,0000014	0,0491328	0,0000195
Разв.(ул. Кольшикина, 2)	ул. Кольшикина, 2	3	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
Разв.(ул. Кольшикина, 2)	ТК 1/3	99	0,207	0,0000057	1974	11,967849	0,083557	0,0020751	0,0002054	0,0742099	0,0024052
Разв.1 (ул. Кольшикина, 10)	ул. Кольшикина, 10	1	0,1	0,0000057		6,704751	0,149148	0,0000226	0	0	0,0000001
Разв.2 (ул. Кольшикина, 10)	Разв.(ул. Флотская, 9)	50	0,1	0,0000057	1976	6,669947	0,149926	0,0009516	0,0000476	0	0,0003105
Разв.(ул. Флотская, 9)	ДС №4 Сказка	52	0,1	0,0000057	1990	6,669947	0,149926	0,0000328	0,0000017	0	0,0000111
ТК 1/5	ТК 1/5/1	55	0,207	0,0000057	1986	12,004431	0,083303	0,0000635	0,0000035	0,00948	0,000041
ТК 1/5/1	на электроотоплении	40	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 1/5/1	законсервирован	15	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 1/5/1	ТК 2/5/1	85	0,309	0,0000057	1986	17,405716	0,057452	0,0000635	0,0000054	0,00948	0,0000919
ТК 2/5/1	ул.Корчилова, 4	212	0,1	0,0000057	1986	0	0	0	0	0	0
ТК 2/5/1	законсервирован	15	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 2/5/1	ТК 3/5/1	120	0,309	0,0000057	1986	17,405716	0,057452	0,0000635	0,0000076	0,00948	0,0001297
ТК 3/5/1	законсервирован	10	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 3/5/1	ТК 4/5/1	29,6	0,309	0,0000057	1986	17,405716	0,057452	0,0000635	0,0000019	0,00948	0,000032
ТК 4/5/1	ТК 6/5/1	41	0,15	0,0000057	1986	9,055564	0,110429	0,0000635	0,0000026	0,00948	0,0000231
ТК 6/5/1	ТК 5/5/1	51	0,15	0,0000057	1986	9,055564	0,110429	0,0000635	0,0000032	0,00948	0,0000287
ТК 5/5/1	ул. Рябинина, 9	86	0,1	0,0000057	1986	6,675747	0,149796	0,0000635	0,0000055	0	0,0000357
ТК 5/5/1	законсервирован	15	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 6/5/1	законсервирован	20	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 4/5/1	ТК 9/5/1	116,8	0,309	0,0000057	1984	0	0	0	0	0	0
ТК 9/5/1	Разв.1 (ул. Лен. Комсомола, 4)	7,7	0,1	0,0000057	1984	0	0	0	0	0	0
Разв.1 (ул. Лен. Комсомола, 4)	законсервирован	5	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
Разв.1 (ул. Лен. Комсомола, 4)	Разв.2 (ул. Лен. Комсомола, 4)	15	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
Разв.2 (ул. Лен. Комсомола, 4)	законсервирован	9,27	0,1	0,0000057	2006	0	0	0	0	0	0
Разв.2 (ул. Лен. Комсомола, 4)	законсервирован	40	0,1	0,0000057		0	0	0	0	0	0
ТК 6/1	ЗУ. ТК 6/1(5)	0,01	0,309	0,0000057		17,618303	0,056759	0,0000226	0	0,1297752	0
ТК 5/1	ЗУ. ТК 5/1(5/1)	0,5	0,408	0,0000057	1998	22,118192	0,045212	0,0000146	0	0,1250146	0,0000002

Таблица 31 - Результаты расчетов показателей надежности работы потребителей

Адрес узла ввода	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч	Минимально допустимая температура, °С	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
ул. Мира, 21	0,25	0,00	0,02	40	10	0,849542	0,978286	16,1142
ул. Флотская, 18	0,16	0,00	0,01	40	10	0,901335	0,978286	10,411
ул. Флотская, 10	0,17	0,00	0,01	40	10	0,897243	0,978285	10,7979
ул. Флотская, 16	0,16	0,00	0,01	40	10	0,896753	0,978296	10,374
ул. Флотская, 14	0,21	0,00	0,02	40	10	0,896753	0,978309	13,6514
ул. Флотская, 12	0,20	0,00	0,01	40	10	0,896753	0,978319	13,026
ул. Флотская, 20	0,19	0,00	0,00	40	10	0,892152	0,978287	12,4546
ул. Мира, 19	0,32	0,00	0,02	40	10	0,846643	0,978287	20,3276
ул. Мира, 17	0,20	0,00	0,01	40	10	0,845869	0,978285	12,8463
ул. Мира, 15	0,20	0,00	0,01	40	10	0,84381	0,978285	12,7599
ул. Флотская, 9	0,24	0,00	0,02	40	10	0,691128	0,978595	15,7711
ул. Кольшикина, 16б	0,01	0,00	0,00	40	10	0,851528	0,978309	0,5654
ул. Кольшикина, 15	0,28	0,00	0,02	40	10	0,872931	0,9783	17,7193
ул. Кольшикина, 14	0,28	0,00	0,02	40	10	0,853218	0,978308	17,543
ул. Кольшикина, 16	0,35	0,00	0,01	40	10	0,851528	0,978288	21,6775
ул. Кольшикина, 16а	0,04	0,00	0,00	40	10	0,851528	0,97832	2,15
ул. Кольшикина, 12	0,21	0,00	0,01	40	10	0,683845	0,978285	13,6619
ул. Флотская, 11	0,25	0,00	0,02	40	10	0,683845	0,979001	15,5674
ул. Кольшикина, 5	0,28	0,00	0,02	40	10	0,947798	0,978335	17,9941
ул. Кольшикина, 3	0,28	0,00	0,02	40	10	0,947787	0,978286	18,0207
ул. Кольшикина, 1	0,28	0,00	0,02	40	10	0,947787	0,978317	17,8777
ул. Кольшикина, 7	0,22	0,00	0,02	40	10	0,920686	0,978293	14,2078
ул. Кольшикина, 9	0,26	0,00	0,02	40	10	0,910252	0,978291	16,8953
ул. Кольшикина, 11	0,25	0,00	0,02	40	10	0,894675	0,978347	15,8259
ул. Кольшикина, 13	0,26	0,00	0,02	40	10	0,894675	0,978292	16,5458
ул. Кольшикина, 8	0,22	0,00	0,02	40	10	0,704204	0,979706	13,7159
ул. Кольшикина, 6	0,22	0,00	0,01	40	10	0,704204	0,978285	14,0571
ул. Лен. Комсомола, 28	0,20	0,00	0,01	40	10	0,751172	0,978321	12,9601
ул. Лен. Комсомола, 26	0,19	0,00	0,01	40	10	0,745813	0,978285	11,9685
ул. Лен. Комсомола, 30	0,21	0,00	0,01	40	10	0,745813	0,978334	13,0859
ул. Лен. Комсомола, 32	0,23	0,00	0,01	40	10	0,745813	0,978336	14,3347
ул. Чумаченко, 15	0,16	0,00	0,01	40	10	0,73153	0,978294	10,3334
ул. Лен. Комсомола, 7	0,25	0,00	0,02	40	10	0,703722	0,978353	16,1663
ул. Лен. Комсомола, 16	0,73	0,00	0,00	40	10	0,862015	0,978307	47,4292
ул. Рябинина, 13	0,29	0,00	0,01	40	10	0,85627	0,978287	18,5824
ул. Рябинина, 15	0,29	0,00	0,02	40	10	0,854099	0,978287	18,6681
ул. Рябинина, 21	0,01	0,00	0,00	40	10	0,849849	0,978285	0,8574

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

Адрес узла ввода	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч	Минимально допустимая температура, °С	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
пер. Школьный,6	0,07	0,00	0,00	40	10	0,849788	0,978289	4,1506
пер. Школьный,6	0,28	0,00	0,01	40	10	0,849788	0,978291	17,3376
ул. Рябинина, 19	0,16	0,00	0,00	40	10	0,848958	0,978286	9,9817
ул. Лен. Комсомола, 22	0,03	0,00	0,00	40	10	0,771479	0,978305	1,8301
ул. Лен. Комсомола, 1	0,02	0,00	0,00	40	10	0,771479	0,978287	1,5849
ул. Лен. Комсомола, 3	0,02	0,00	0,00	40	10	0,76255	0,978294	1,464
ул. Чумаченко, 1	0,23	0,00	0,01	40	10	0,752849	0,978285	15,2574
ул. Лен. Комсомола, 24	0,22	0,00	0,01	40	10	0,750158	0,978285	14,0567
ул. Чумаченко, 3	0,45	0,00	0,03	40	10	0,74777	0,978291	29,243
ул. Чумаченко, 5	0,22	0,00	0,02	40	10	0,733765	0,978285	14,1456
ул. Лен. Комсомола, 5	0,16	0,00	0,01	40	10	0,70306	0,978285	10,463
ул. Рябинина, 23	0,11	0,00	0,05	40	10	0,729907	0,978287	6,8739
ул. Рябинина, 25	0,13	0,00	0,01	40	10	0,729907	0,978289	8,0253
ул. Чумаченко, 10	0,14	0,00	0,00	40	10	0,729907	0,978294	8,492
ул. Чумаченко, 8	0,11	0,00	0,00	40	10	0,729131	0,978286	6,7301
пер. Школьный,1	0,10	0,00	0,00	40	10	0,729131	0,978286	6,1097
ул. Чумаченко, 4	0,17	0,00	0,00	40	10	0,728313	0,978286	10,6487
ул. Лен. Комсомола, 20	0,29	0,00	0,01	40	10	0,727125	0,978285	17,8097
ул. Корчилова, 9	0,03	0,00	0,00	40	10	0,72719	0,978285	1,5798
ул. Корчилова, 7	0,06	0,00	0,00	40	10	0,72719	0,978301	3,5829
ул. Строительная, 18	0,40	0,00	0,03	40	10	0,688232	0,978285	25,7355
ул. Строительная, 20	0,28	0,00	0,02	40	10	0,687719	0,978285	18,075
ул. Строительная, 22	0,15	0,00	0,01	40	10	0,687719	0,978289	9,2104
ул. Строительная, 16/18	0,10	0,00	0,00	40	10	0,688232	0,978288	6,6919
ул. Строительная, 16	0,25	0,00	0,02	40	10	0,68374	0,978297	15,7779
ул. Строительная, 14	0,22	0,00	0,02	40	10	0,682309	0,978285	13,9759
ул. Строительная, 12	0,25	0,00	0,02	40	10	0,682435	0,978307	15,7529
ул. Строительная, 8	0,17	0,00	0,01	40	10	0,682435	0,978289	10,6431
ул. Строительная, 10	0,16	0,00	0,01	40	10	0,682435	0,978298	10,3317
ул. Строительная, 1	0,25	0,00	0,02	40	10	0,703214	0,978307	16,2508
ул. Строительная, 3	0,24	0,00	0,02	40	10	0,695541	0,978299	15,7467
ул. Строительная, 2	0,25	0,00	0,02	40	10	0,688472	0,978289	15,8791
ул. Строительная, 4	0,25	0,00	0,02	40	10	0,688472	0,978378	15,7991
ул. Строительная, 5	0,24	0,00	0,02	40	10	0,686669	0,978304	15,8079
ул. Строительная, 6	0,15	0,00	0,00	40	10	0,654585	0,978298	9,4204
пер. Молодежный, 2	0,12	0,00	0,01	40	10	0,665834	0,978551	7,285

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

Адрес узла ввода	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч	Минимально допустимая температура, °С	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
ул. Промышленная, д. 2	0,06	0,00	0,00	40	10	0,654585	0,978297	3,5035
ул. Мира, 13	0,17	0,00	0,01	40	10	0,838634	0,978285	10,5207
ул. Мира, 11	0,25	0,00	0,02	40	10	0,836201	0,978285	15,5695
ул. Мира, 9	0,25	0,00	0,02	40	10	0,836201	0,978288	15,0853
ул. Строительная, 7	0,08	0,00	0,00	40	10	0,680923	0,978306	5,0104
пер. Гранитный, 3	0,07	0,00	0,02	40	10	0,759586	0,978483	4,5695
пер. Гранитный, 2	0,25	0,00	0,02	40	10	0,671453	0,978299	16,0134
пер. Гранитный, 4	0,24	0,00	0,02	40	10	0,671453	0,978376	15,6212
пер. Молодежный, 4	0,17	0,00	0,01	40	10	0,665834	0,978449	10,589
пер. Молодежный, 6	0,24	0,00	0,02	40	10	0,665834	0,978367	15,3504
пер. Гранитный, 5	0,25	0,00	0,02	40	10	0,759586	0,978285	16,1652
пер. Гранитный, 8	0,17	0,00	0,01	40	10	0,759025	0,978339	10,7352
пер. Гранитный, 6	0,25	0,00	0,02	40	10	0,759025	0,978285	16,0592
пер. Молодежный, 8	0,25	0,00	0,02	40	10	0,758053	0,978285	16,5779
ул. Мира, 5	0,17	0,00	0,01	40	10	0,755264	0,978295	10,6595
ул. Мира, 5а	0,56	0,00	0,00	40	10	0,755264	0,978301	35,7114
ул. Мира, 1	0,25	0,00	0,02	40	10	0,755394	0,978286	16,0806
ул. Мира, 3	0,25	0,00	0,02	40	10	0,755375	0,978285	16,0017
ул. Мира, 7	0,17	0,00	0,01	40	10	0,755324	0,978285	10,6669
ул. Мира, 9а	0,25	0,00	0,02	40	10	0,755268	0,978285	15,8622
ул. Мира, 9б	0,16	0,00	0,01	40	10	0,755268	0,978333	10,1019
ул. Флотская, 4а	0,06	0,00	0,00	40	10	0,903998	0,978286	3,9955
ул. Флотская, 6	0,01	0,00	0,00	40	10	0,903998	0,978286	0,4054
ул. Флотская, 5	0,25	0,00	0,02	40	10	0,915021	0,978308	16,0332
ул. Флотская, 8	0,06	0,00	0,00	40	10	0,915021	0,978767	3,5138
ул. Флотская, 4	0,21	0,00	0,02	40	10	0,915011	0,978354	12,9762
ул. Флотская, 3	0,24	0,00	0,01	40	10	0,915011	0,978285	15,3253
ул. Флотская, 1	0,23	0,00	0,01	40	10	0,915913	0,978287	15,063
ул. Флотская, 2	0,23	0,00	0,01	40	10	0,915913	0,978312	14,8184
ул. Лен. Комсомола, 12	0,25	0,00	0,01	40	10	0,864287	0,978287	16,4181
ул. Лен. Комсомола, 14	0,22	0,00	0,01	40	10	0,864287	0,978295	13,9693
ул. Рябинина, 11	0,22	0,00	0,02	40	10	0,859457	0,978287	14,3927
ул. Рябинина, 7	0,16	0,00	0,01	40	10	0,857915	0,978296	10,3008
ул. Кольшикина, 4	0,09	0,00	0,00	40	10	0,789373	0,978452	5,6876
ул. Кольшикина, 10	0,22	0,00	0,02	40	10	0,69773	0,978285	14,0446
ул. Флотская, 7	0,22	0,00	0,00	40	10	0,691128	0,978606	13,99
ул. Рябинина, 9	0,23	0,00	0,01	40	10	0,83374	0,97832	12,507

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Представлены в таблицах 30-31.

11.2 Методы и результаты обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Представлены в таблицах 30-31.

в) результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам;

Представлены в таблицах 30-31.

11.3 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Представлены в таблицах 30-31.

11.4 Результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Представлены в таблицах 30-31.

11.5 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения:

11.5.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем с дублированными связями в системах теплоснабжения ЗАТО город Заозерск не требуется.

11.5.2 Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования поможет значительно увеличить надежность системы теплоснабжения. Так как планируется строительство новых котельных, то все мероприятия по установке резервного оборудования будут включены в проектную документацию.

11.5.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет, в случае аварии на одном из источников, частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Намечаемые к строительству котельные будут удаленные друг от друга, поэтому данное мероприятие не рассматривается.

11.5.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа

Организация взаимного резервирования тепловых сетей смежных районов не требуется.

11.5.5 Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

11.5.6 Установка баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов на существующие котельные не требуется.

11.6 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ изменений в показателях надежности теплоснабжения, не зафиксировано.

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение и строительство источника тепла, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 32, с указанием ориентировочной стоимости в ценах 2018 года. Объемы инвестиций определены ориентировочно и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации.

Таблица 32 - Перечень мероприятий и объемы инвестиций в источники теплоснабжения

№ п/п	Наименование котельной	Вид мероприятий (строительство, реконструкция, техническое перевооружение котельной, вывод из эксплуатации)	Инвестиции по этапам, тыс. руб.							Всего
			2018	2019	2020	2021	2022	В период 2023-2028 гг.	В период 2029-2033 гг.	
1	Котельная инв. №53 (ЗАТО город Заозерск)	Вывод из эксплуатации котельной и перевод ее нагрузки на новые БМК	0		9 000	0	0	0	0	9 000
2	Новая котельная БМК 10 (Войсковая часть)	Строительство новой блочно-модульной котельной	0	60 000	60 000	0	0	0	0	120 000
3	Новая котельная БМК 36	Строительство новой блочно-модульной котельной	0	244 432	244 432	0	0	0	0	488 864
	Всего		0	304 432	313 432	0	0	0	0	617 864

Для повышения уровня надежности теплоснабжения предлагается в период с 2019 по 2033 года во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей. Финансовые потребности на выполнение работ по реконструкции тепловых сетей по годам рассматриваемого периода представлены в таблице 33. Объем капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей определен в соответствии с Государственными сметными нормативами и предусматривает надземную прокладку трубопроводов теп-

лоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C на низких опорах, диаметр труб. Ориентировочные финансовые потребности, необходимые на выполнение работ по реконструкции и новому строительству тепловых сетей, по годам рассматриваемого периода представлены в таблице 33.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

Таблица 33 - Перечень мероприятий и объемы инвестиций, млн. руб., в тепловые сети в период 2019 – 2033 гг.

Наименование котельной	Год реализации																Всего
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																	
Реконструкция тепловых сетей диаметром до 100 мм., общей протяженностью 4,75 км.	0,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	69,0
Реконструкция тепловых сетей диаметром от 100 до 300 мм., общей протяженностью 5,7 км.	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	127,5
Реконструкция тепловых сетей диаметром более 300 мм., общей протяженностью 2,7 км.	0,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	106,5
Всего	0,0	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	303,0
2. Строительство тепловых сетей																	
Строительство тепловых сетей протяженностью 150 м. и диаметром 515 мм. Для подключения новой БМК 36 к существующим тепловым сетям	0,0	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
Всего по тепловым сетям	0,0	23,6	23,6	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	309,8

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Возможно рассмотрение следующих источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

- включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;
- финансирование из бюджетов различных уровней.

Для компенсации затрат на реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей за счет средств теплоснабжающих организаций произойдет резкий рост тарифа на тепловую энергию. Единовременное, резкое, повышение тарифа на тепловую энергию скажется на благосостоянии жителей поселения.

Реконструкцию котельных и тепловых сетей рекомендуется производиться с привлечением денег из Федерального, местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов (Фонд содействия реформированию ЖКХ).

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

На основании вышеизложенного предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения:

- подключение перспективных потребителей к тепловым сетям осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по строительству тепловых сетей;
- реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу с использованием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

Оценка эффективности реализации проектов по строительству котельных и тепловых сетей на перспективу до 2033 года выполнена на основании критериев эффективности.

Рассматриваемые критерии эффективности, основаны на изменении величины стоимости финансовых ресурсов во времени, которые определяются путем дисконтирования.

Критерии эффективности:

Чистый дисконтированный доход (NVP – Net Present Value) накопленный дисконтированный эффект, т.е. сальдо потоков денежных средств, за расчетный период. Для признания проекта эффективным, с позиции инвестора, необходимо, чтобы его ЧДД был положительным; при рассмотрении альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим значением ЧДД (при условии, что он положителен).

Внутренняя норма доходности (IRR – Internal Rate of Return) – это внутренняя норма дисконта при которой накопленное сальдо денежных потоков по проекту равно нулю, т. е. величина при которой NPV=0. Внутренняя норма доходности показывает максимальную ставку дисконта, при которой проект еще реализуем.

Срок окупаемости с учетом дисконтирования – продолжительность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается неотрицателен. По окончании срока окупаемости, инвестор начинает получать доход в виде прибыли от проекта.

Ниже в таблице представлены показатели экономической эффективности для вариантов (сценарии) развития системы теплоснабжения:

- вариант 1: проекты по строительству котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы);
- вариант 2: проекты по строительству котельных и тепловых сетей будут реализовываться, в соответствии с предлагаемыми мероприятиями и сроками.

Таблица 34 - Показатели экономической эффективности

Наименование показателя	Ед.изме- рения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Затраты на товарный отпуск без проекта	млн руб.	70,8	76,1	82,9	90,8	100,2	110,3	121,7	135,1	151,4	171,3	195,8	226,0	259,6	301,1	352,8	417,4
Затраты на товарный отпуск с проектом	млн руб.	70,8	75,4	80,5	85,6	90,8	95,1	99,0	102,5	106,2	110,0	113,9	117,9	120,4	122,9	125,4	128,0
Снижение затрат на товарный отпуск	млн руб.	0,0	0,7	2,4	5,2	9,4	15,1	22,8	32,6	45,2	61,3	81,9	108,0	139,2	178,3	227,4	289,4
Инвестиции (без НДС), в том числе:																	
тепловые сети	млн руб.	0,0	23,6	23,6	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
источники теплоснабжения	млн руб.	0,0	304,4	313,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо денежного потока	млн руб.	-329,1	-337,4	-17,8	-15,0	-10,8	-5,1	2,6	12,4	25,0	41,1	61,7	87,8	119,0	158,1	207,2	289,4
Накопленный денежный поток	млн руб.	-329,1	-666,5	-684,3	-699,3	-710,1	-715,2	-712,6	-700,2	-675,2	-634,1	-572,4	-484,6	-365,6	-207,5	-0,3	289,1
Ставка дисконтирования	%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Коэффициент дисконтирования	-	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1
Дисконтированный денежный поток (DCF)	млн руб.	-329,1	-321,3	-16,1	-12,9	-8,9	-4,0	1,9	8,8	16,9	26,5	37,9	51,3	66,3	83,8	104,7	139,2
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом, чистый дисконтированный доход (NPV)	млн руб.	-329,1	-650,5	-666,6	-679,5	-688,4	-692,4	-690,5	-681,7	-664,8	-638,3	-600,4	-549,0	-482,8	-399,0	-294,3	-155,1
Внутренняя норма доходности (IRR)	%	2,8%															
Простой срок окупаемости	лет		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0
Дисконтированный срок окупаемости	лет		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Как видно из таблицы затраты на товарный отпуск без проекта превышают затраты на товарный отпуск с проектом. Дисконтированный срок окупаемости проектов по строительству котельных и тепловых сетей составит 14 лет.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Проекты строительства и последующей эксплуатации теплоэнергетических объектов является общественно значимым, поскольку направлены на удовлетворение нужд населения в части теплоснабжения. Основные социально–экономические результаты, которых удастся достичь, при реализации теплоэнергетических проектов, являются:

- обеспечение потребителей качественным теплоснабжением, отвечающим нормативным требованиям;
- снижение эксплуатационных затрат за счет строительства источников тепловой энергии, тем самым снижается себестоимость;
- повышение надежности и качества теплоснабжения;
- улучшение экологической обстановки, поскольку применяется современное, энергоэффективное оборудование.

Основным показателем, определяющим осуществимость реализации проекта, является прогнозная величина тарифа тепловой энергии, которая в значительной степени определяет коммерческую эффективность проекта.

Ниже рассмотрены ценовые последствия для потребителей (прогнозные значения тарифа на тепловую энергию) при следующих сценариях развития систем теплоснабжения:

- проекты по строительству котельных и тепловых сетей не будут реализовываться;
- источники финансирования проектов по строительству котельных и тепловых сетей бюджеты различных уровней;
- источник финансирования проектов по строительству котельных и тепловых сетей – тариф на тепловую энергию.

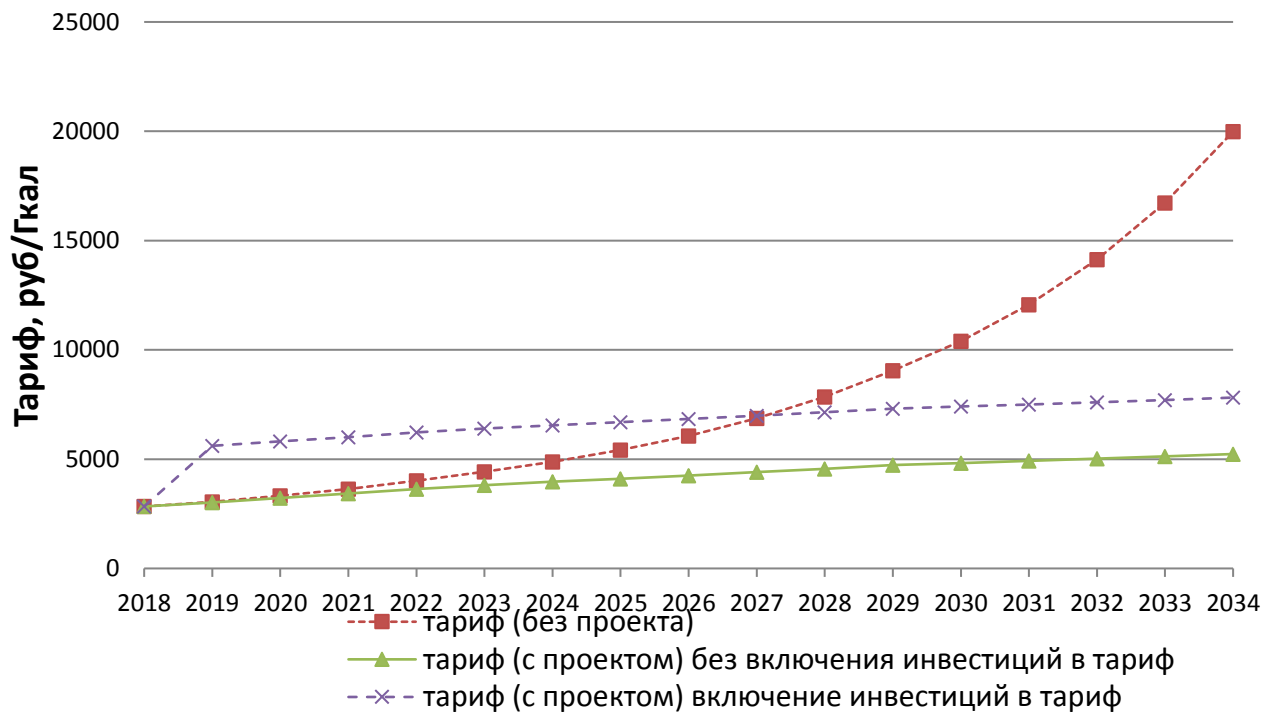


Рисунок 6 - Ценовые последствия для потребителей (прогнозные значения тарифа тепловой энергии)

Из рисунка видно, что в перспективе до 2033 года при условии реализации проектов по строительству котельных и тепловых сетей тариф тепловой энергии будет ниже тарифа, если проекты не реализовывать.

Так же из рисунка видно, что оптимальным источником финансирования развития системы теплоснабжения является финансирование за счет бюджетных средств различных уровней. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу.

12.5 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

В ранее разработанной Схеме теплоснабжения /14/ предусматривались объемы инвестиций в трех вариантах:

- Строительство угольных котельных 671454 тыс.руб.
- Строительство котельных на сж.газе 376454 тыс.руб.
- Установка электродкотлов 142000 тыс.руб.

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей отсутствовали.

Настоящей Схемой теплоснабжения предусматривается строительство котельных общим объемом инвестиций 617,8 млн. руб., строительство и реконструкция тепловых сетей 309,8 млн. руб.

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа»

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 35 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

№ п/п	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	Ед.изм.	Существующее положение (факт 2017 год)	Ожидаемые показатели (2033 год)
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;	ед.	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;	ед.	0	0
3	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);	кг.у.т./Гкал	211	170
4	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;	Гкал / м·м	1,58	1,09
5	коэффициент использования установленной тепловой мощности;	ч/год	233	720
6	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;	м·м/Гкал /ч	107	107
7	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа);	%	0	0
8	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;	кг.у.т./кВт	-	-
9	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);	%	-	-
10	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;	%	0	100
11	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);	лет	54	7
12	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа);	%	0	100
13	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа).	%	0	100

13.1 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

В раннее разработанной Схеме теплоснабжения /14/ индикаторы развития систем теплоснабжения не были представлены.

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы, а именно строительства котельных и тепловых сетей. Результаты расчет представлены в таблице.

Таблица 36 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

Наименование показателя	Ед. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Затраты на товарный отпуск с проектом	млн руб.	70,2	74,7	79,8	84,9	90,0	94,3	98,2	101,7	105,3	109,0	112,9	116,9	119,4	121,8	124,3	126,9
Инвестиции, всего	млн руб.	0,0	328,0	337,0	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
тепловые сети	млн руб.	0,0	23,6	23,6	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
источники теплоснабжения	млн руб.	0,0	304,4	313,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
тариф (с проектом) без включения инвестиций в тариф	руб./Гкал	2835	3019	3225	3429	3636	3811	3966	4107	4254	4405	4562	4725	4823	4922	5024	5128

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблице 36.

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблице 36.

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа

На территории ЗАТО город Заозерск можно выделить только одну существующую зону действия централизованных источников тепловой энергии. Графически зона действия представлена в Приложении 1. Теплоснабжающая организация, действующая на территории ЗАТО город Заозерск - МУП «ДТХ».

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Единая теплоснабжающая организация, действующая на территории ЗАТО город Заозерск - МУП «ДТХ»

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с Постановлением - границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Рекомендовано определить МУП «ДТХ» в качестве ЕТО, как единственную организацию, осуществляющую деятельность в сфере теплоснабжения, в зоне действия котельной инв. №53 (ЗАТО город Заозерск).

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона действия МУП «ДТХ» (котельной инв. №53) располагается в границах ЗАТО город Заозерск). Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «ДТХ» представлена на рисунке в Приложении 1.

15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Проектом ранее разработанной Схемы теплоснабжения /14/ предлагалось создание МУП (муниципального унитарного предприятия), которое на праве собственности или договора аренды будет эксплуатировать источник централизованного теплоснабжения и все тепловые сети города.

Настоящей Схемой теплоснабжения рекомендовано определить МУП «ДТХ» в качестве единой теплоснабжающей организации, как единственную организацию, осуществляющую деятельность в сфере теплоснабжения, в зоне действия котельной инв. №53.

Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения»

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение ЗАТО город Заозерск осуществляется за счёт котельной инв. №53. Котельная характеризуется высоким износом оборудования, серьезно завышенной мощностью генерационного оборудования, низким КПД. Существующая себестоимость генерации и транспортировки тепла составляет 6280 рублей за 1 Гкал без НДС. Настоящей Схемой предлагается вывести из эксплуатации котельную инв. №53, а ее нагрузку перевести на новую блочно-модульную котельную БМК 36 – 36 Гкал/ч. Для теплоснабжения объектов войсковой части предлагается выполнить строительство новой котельной БМК 10 – 10 Гкал/ч;

Ниже в таблице приведены предложения по выводу из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Таблица 37 - Предложения по выводу из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения, период	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Вид мероприятий (строительство, реконструкция, техническое перевооружение котельной, вывод из эксплуатации)	Обоснование	Период проведения мероприятий, год	Выводимое из эксплуатации		Вводимое в эксплуатацию	
						оборудование	расп. мощность, Гкал/ч	оборудование	расп. мощность, Гкал/ч
1	Котельная инв. №53 (ЗАТО город Заозерск)								
	2017	108,00	Вывод из эксплуатации котельной и перевод ее нагрузки на новые БМК	Сокращение издержек и потерь тепловой энергии.	2020	-	0,00	-	0,00
	2018	108,00				-	0,00	-	0,00
	2019	108,00				-	0,00	-	0,00
	2020	0,00				ДКВР 6.5/13 ДКВР 6.5/13 ДКВР 6.5/13	108,00	-	0,00
	2021	0,00				-	0,00	-	0,00
	2022	0,00				-	0,00	-	0,00
	В период 2024-2028 гг.	0,00				-	0,00	-	0,00
	В период 2029-2033 гг.	0,00				-	0,00	-	0,00
2	Новая котельная БМК 10 (Войсковая часть)								
	2017	0,00	Строительство новой блочно-модульной котельной	Повышение надежности и эффективности работы системы теплоснабжения	2019 2020	-	0,00	-	0,00
	2018	0,00				-	0,00	-	0,00
	2019	0,00				-	0,00	-	0,00
	2020	10,00				-	0,00	определить проектом	10,00
	2021	10,00				-	0,00	-	0,00
	2022	10,00				-	0,00	-	0,00
	В период 2024-2028 гг.	10,00				-	0,00	-	0,00
	В период 2029-2033 гг.	10,00				-	0,00	-	0,00
3	Новая котельная БМК 36								
	2017	0,00	Строительство	Повышение		-	0,00	-	0,00

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения, период	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Вид мероприятий (строительство, реконструкция, техническое перевооружение котельной, вывод из эксплуатации)	Обоснование	Период проведения мероприятий, год	Выводимое из эксплуатации		Вводимое в эксплуатацию	
						оборудование	расп. мощность, Гкал/ч	оборудование	расп. мощность, Гкал/ч
	2018	0,00	новой блочно-модульной котельной	надежности и эффективности работы системы теплоснабжения	2019 2020	-	0,00	-	0,00
	2019	0,00				-	0,00	-	0,00
	2020	36,00				-	0,00	определить проектом	36,00
	2021	36,00				-	0,00	-	0,00
	2022	36,00				-	0,00	-	0,00
	В период 2024-2028 гг.	36,00				-	0,00	-	0,00
	В период 2029-2033 гг.	36,00				-	0,00	-	0,00

Расположение новых котельных представлено в Приложении 8.

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Настоящей Схемой предлагается вывести из эксплуатации котельную инв. №53, а ее нагрузку перевести на новую блочно-модульную котельную БМК 36 – 36 Гкал/ч.

Для теплоснабжения объектов войсковой части предлагается выполнить строительство новой котельной БМК 10 – 10 Гкал/ч;

Для подключения новой БМК к существующим тепловым сетям необходимо:

- Строительство тепловых сетей протяженностью 150 м. и диаметром 515 мм. Для подключения новой БМК 36 к существующим тепловым сетям.

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения поселения является износ тепловых сетей.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период с 2019 по 2033 года во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

Объемы замены тепловых сетей определены на основании сроков ввода в эксплуатацию существующих тепловых сетей исходя из расчетного срока службы тепловых сетей не менее 20 лет и предусматривает поэтапную перекладку 100% всех тепловых сетей в период до 2033 года.

Настоящей схемой предусмотрена реконструкция тепловых сетей в следующих объемах:

- Тепловые сети диаметром до 100 мм., общей протяженностью 4,75 км.
- Тепловые сети диаметром от 100 до 300 мм., общей протяженностью 5,7 км.
- Тепловые сети диаметром более 300 мм., общей протяженностью 2,7 км.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории ЗАТО город Заозерск открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствует.

Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

17.1.1 ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения;

17.1.2 перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

18.1 Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Реестр изменений, внесенных в доработанную и актуализированную схему теплоснабжения представлен в таблице.

Таблица 38 - Реестр изменений, внесенных в доработанную и актуализированную схему теплоснабжения

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Схема теплоснабжения ЗАТО город Заозерск Мурманской области с 2013 по 2027 год	Актуализация схемы теплоснабжения ЗАТО город Заозерск Мурманской области на период до 2033 года	изменения + / -
1	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	24,8	22,3	-2,5
2	Годовой расход условного топлива	т.у.т.	22 367	6 960	-15 407
3	Удельный расход условного топлива	кг у.т./Гкал	204	210	6,0
4	Объем произведенной тепловой энергии за год	Гкал	109 644	33 140	-76 504

Мероприятия предусмотренные ранее разработанной Схемой теплоснабжения /14/ не были выполнены.

Список используемых источников:

1. Федеральный закон №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.
2. Федеральный закон N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г.
3. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
4. Постановление Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г.
5. Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»
6. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004.
7. Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. N 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».
8. СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
9. СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
10. СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
11. СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
12. СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 «Котельные установки».
13. Генеральный план ЗАТО город Заозерск Мурманской области.
14. Схема теплоснабжения муниципального образования ЗАТО город Заозерск с 2013 по 2027 год.